


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIĘCIE INSTALACJI

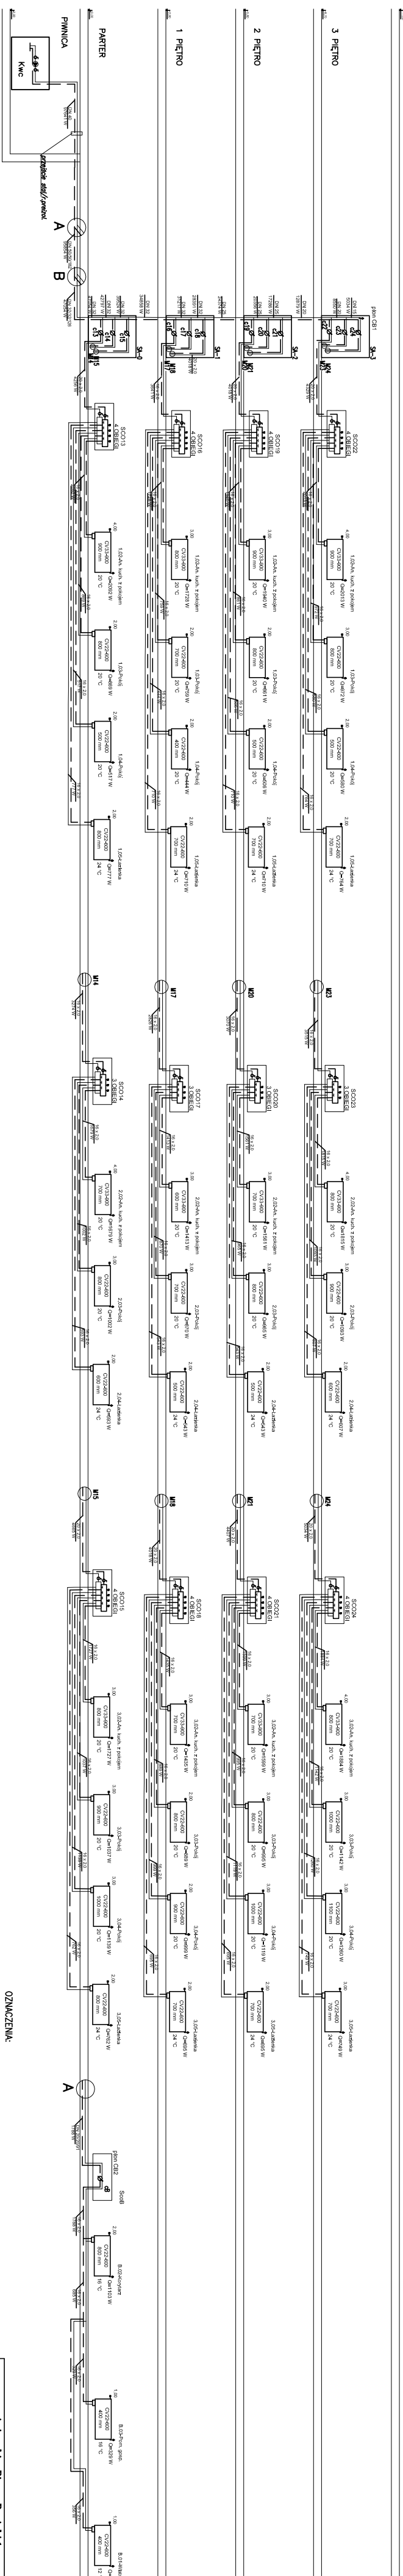

- UWAGI:**
1. Zarejestrowano przebieg: pływac Purno Ventti Compot
Imię BETTE HEATING
 2. Zarejestrowano nur:
A. W ŚRĘTLE GŁĘBOKI RUK PRZEDŁOŻONYCH CALPEX - W GRANCIE
W CZĘŚCI RÓDNOJ NEROPRACZOWNOJ
B. STACJON - PŁOK, PROCEŚCĄ DO CEFLOMIEZ
C. WŁADKOWANIE PŁ-AL-FL - DO CEFLOMIEZĄ DO RÓDZIEŁCZA
I DO GRZANINOW W ŁOKALACH MIEZCZANICH

OZNACZENIA:	
-pro-	przed zolizacją
-pro-	przed powrotem
002-60	np. grubość i wysokość grubości w mm
800mm	dużość grubości w m
cl-024	-pro- dopinacz (wiel. ciępo) D000mm, D0mm-0,6m/s)
(24) (25)	(do kl. miesz. 1-1=724, 0m i kl. szpica A i B)
500-543	-pro- szpilki na dopinaczach nitywanych (cięż. B)
500-583	-pro- szpilki na dopinaczach nitywanych (cięż. B)
001-00024	-pro- skrzydło podpinające dla odginania z rozdzielaczem
	Kat.-pro- kompozytowy szkielet ciępnicy, dylatory

[illegible]