


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PIWNIC
Skala 1:100

PROJ. PRZY. CIEPLNE
RURA PREIZOLOWANA
DN/Dzp 40/110
(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PROJ. PRZYL. WODOC. PEØ63
(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

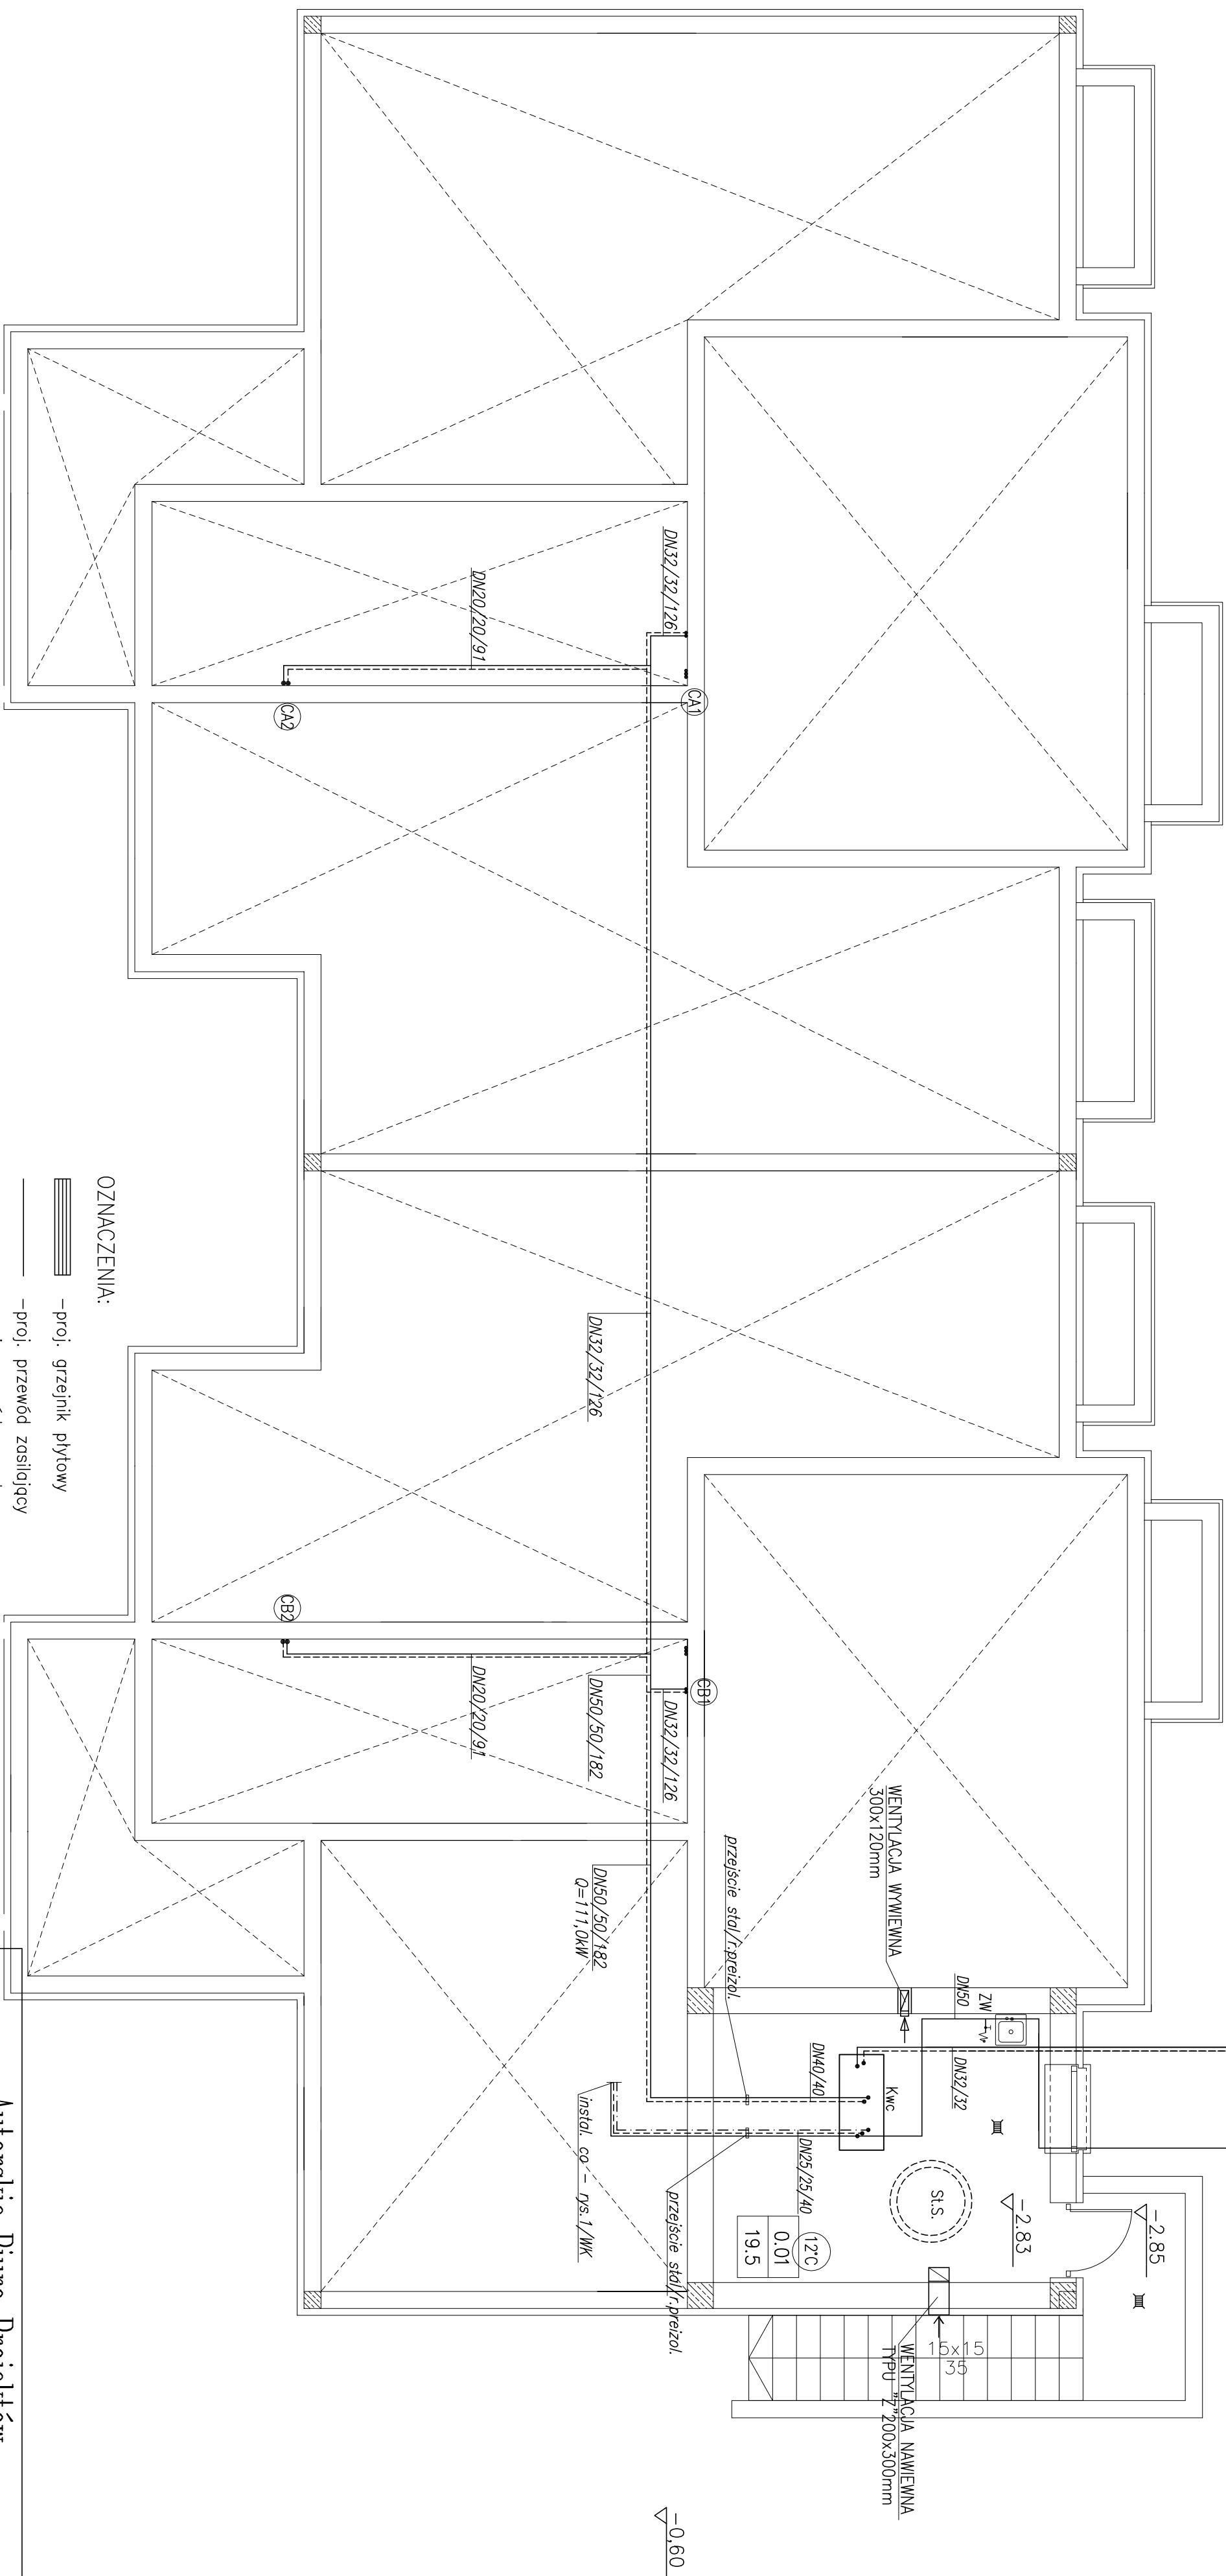

OZNACZENIA:

- | | |
|---|---------------------------|
|  | -proj. grzeźnik płytowy |
|  | -proj. przewód zasilający |
|  | -proj. przewód powrotny |

UWAGI:

1. Zaprojektowano grzejniki płytowe
2. Zaprojektowano rury:
 - A. W SYSTEMIE CIĘTAKH RUR PREZOLOWANYCH – W GRUNIE W CZĘŚCI BUDYNKU NIEPODPINICZONYM
 - B. STAŁOWE – PIONY, PODŁOŻA DO CIĘPŁOMIERZY, W OBRĘBIE WĘŻA CIĘPŁONEGO
 - C. WIELOKRAWIOWE PEX-AL-PEX – OD CIĘPŁOMIERZA DO ROZDZIELACZA, I DO GRZEJNIKOW W LOKALACH MIESZKAŁYCH

B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
PIWNIKA				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSAZDKI	POM. NETTO	POM. UZYTK.
0,01	Pom. techniczne	plyt. cer.	19,5	19,5
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI			19,5	19,5

Autorskie Biuro Projektów						
63-600 Kepno ul.Boczna 4						
Stanowisko	Imię Nazwisko	Nr upr.	Specjal.	Data	Podpis	
Projektant:	mgr inż. P. Włczak	58/90/Gw 50/91/Gw	inst. san.	15.03.2018		
Asystent projektanta:						
Sprawdzający:	mgr inż. E. Ścieraśka	194/01/ DOW	inst. san.	15.03.2018		
Nazwa inwestycji	WENKĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN, CO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM					
Adres inwestycji	WIERUSZÓW, ul.Bursztynowa					
	Dz. nr 2085/8; 2086/1; 2088/1;					
	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA					
RYSLINEK	RZUT PIWNIC					
	Nr rys.	1/CO				