


PROFIL PODŁUŻNY

Sieć wodociągowa

Skala 1:100/500

Gizycko, os. Wilanów – dz. nr 1021 obr.3

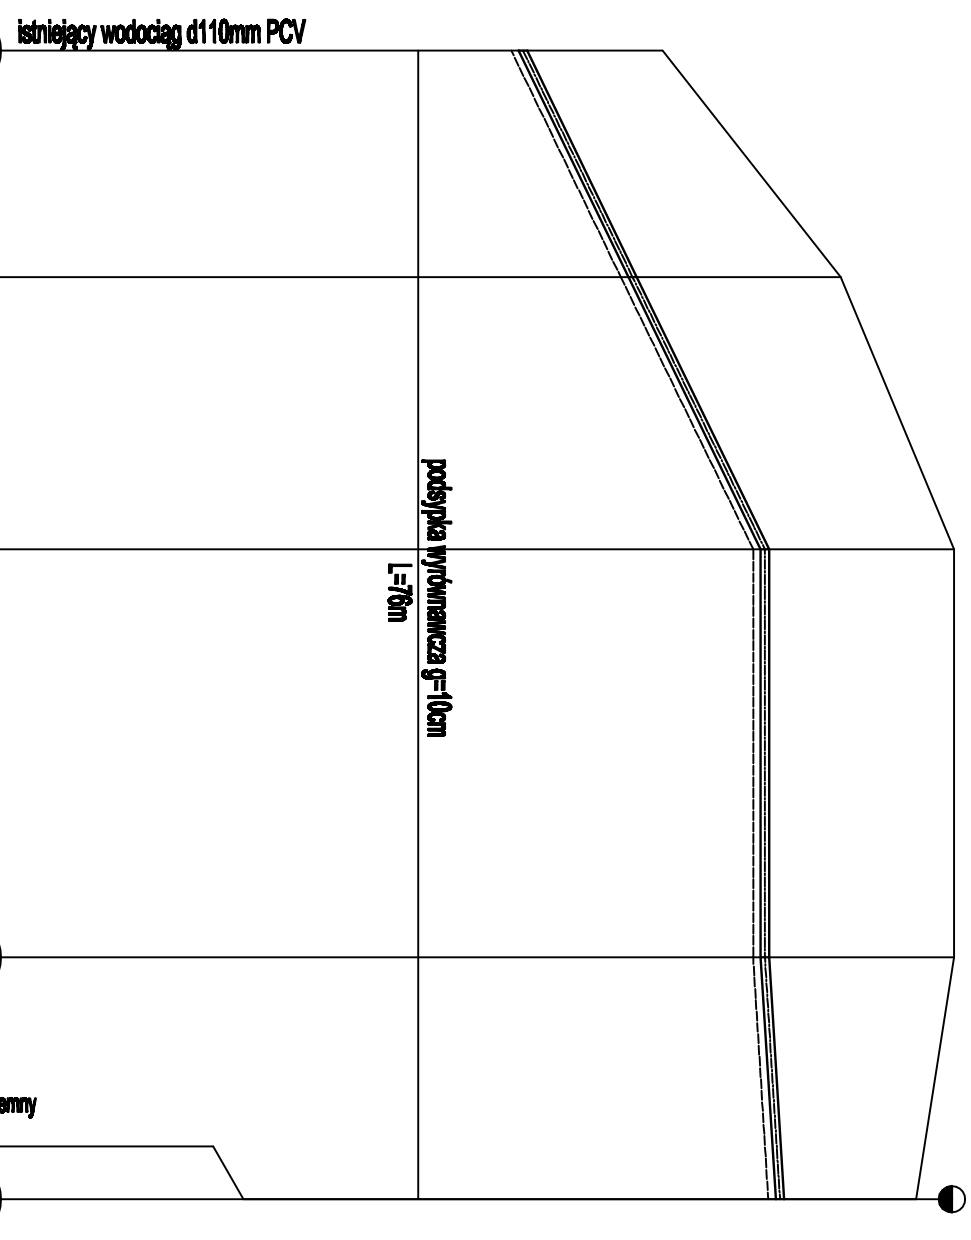

Skala 1:100/500

P.p.=115,00

Rzędna istniejącego terenu	126,65	129,00	130,50	130,50	130,00
Rzędna osi proj. rurociągu	124,80	126,25	128,00	128,00	128,20
Długość odcinka	15,00	18,00	27,00	16,00	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=33,00 i=97,0‰		L=27,00 i=0,0‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	DN100mm, żeliwo sferoidalne				
Głębokość wykopu	2,01	2,91	2,66	2,66	1,96
Hektometr	15,00	33,00	60,00	76,00	

Oznaczenia:

- S...

numer studni
- H=1,65

zagłębienie dna kanału
- E1

numer kolejny przesykoły
- N1

kable energetyczne niskiego napięcia
- S1

kable energetyczne średniego napięcia
- t

kable i kanalizacja telefoniczna
- kl

kanalizacja deszczowa
- ks

kanalizacja sanitarna
- w

wodociąg
- g

gazociąg

Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowe <b>Gamma – Projekt</b> ul. Świerkowa 4, 18–106 Niewodnica Kościelna				
Obiekt	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Wilanów w Gizycku – dz. nr 1021 obr. 3			NR rys.: 3
Temat	Projekt zagospodarowania terenu			SKALA:
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.			1:100/500
Nazwa rys.	Profil podłużny sieci wodociągowej			BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burdowski	Bk/194/01		DATA:
Sprawdzający:	mgr inż. Irena Perzyna	Bk/26/00		27-07-2015