



# BLOK OPOROWY

przy rozgałęzieniach trasy  
grunty suche i wilgotne

A-A

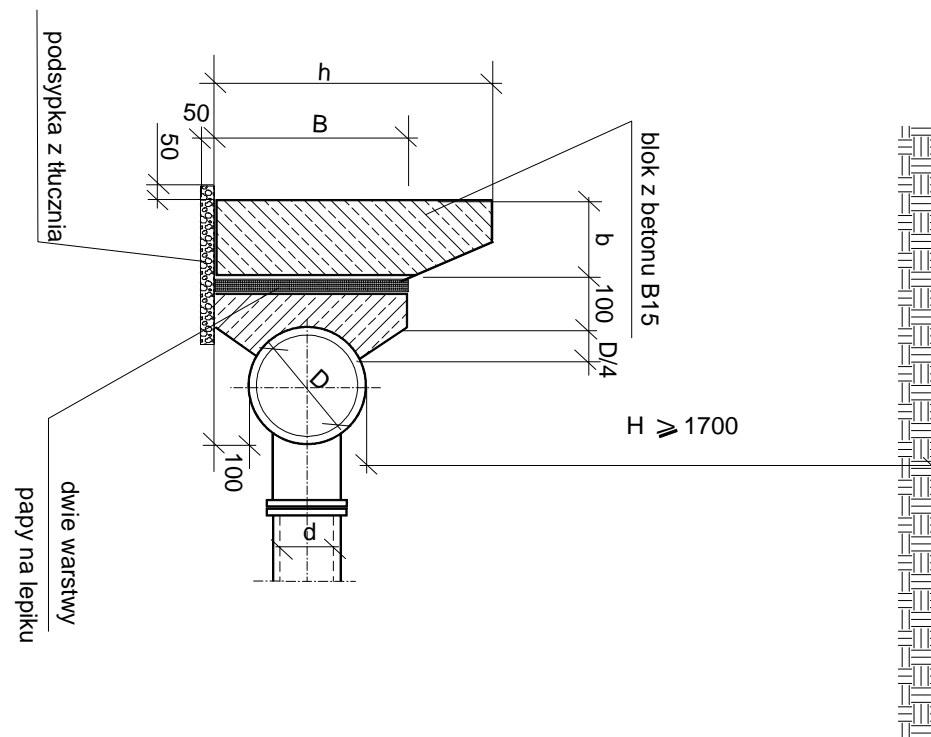

PLAN

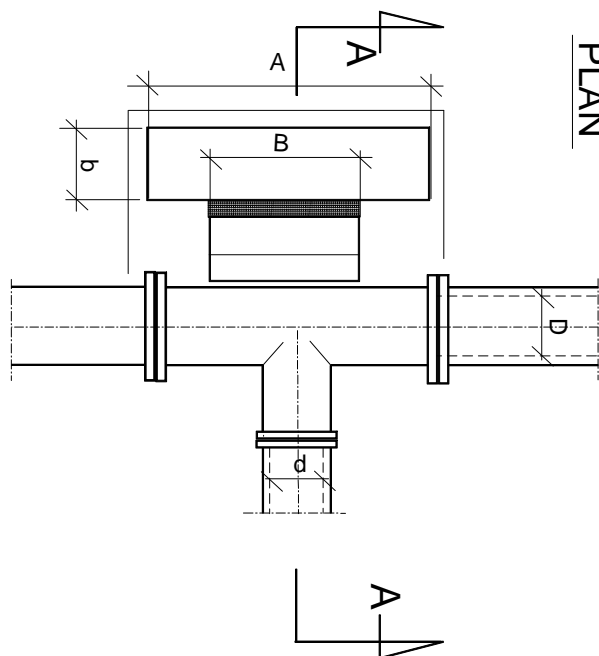

## GRUNTY SUCHE I WILGOTNE

Wewnętrzna średnica D mm	A mm	B mm	Ciśnienie próbne 7,5 bar			Ciśnienie próbne 15bar		
			h mm	l mm	b mm	h mm	l mm	b mm
100/100	300	200	300	300	250	300	400	250
100/80								
80/80								

BIURO INŻYNIERII SANITARNEJ 11-500 Giżycko, ul. Koszarowa 27, tel.604798110		
Tytuł opracowania: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL.STASZICA W GIŻYCKU		
Obiekt: BŁOK OPOROWY		Nr rys <b>3</b>
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.z o.o. 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6		Skala 1:100/500
Branża Sanitarna PT	Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. bud. SUW-31/91	Data  Grudzień  2015
	Opracował : mgr inż. Jarosława Michnicz upr. bud. SUW-72/94	
	Sprawdził : mgr inż. Jan Giedziuszewicz upr. bud. WAM/0026/PWOS/03	