
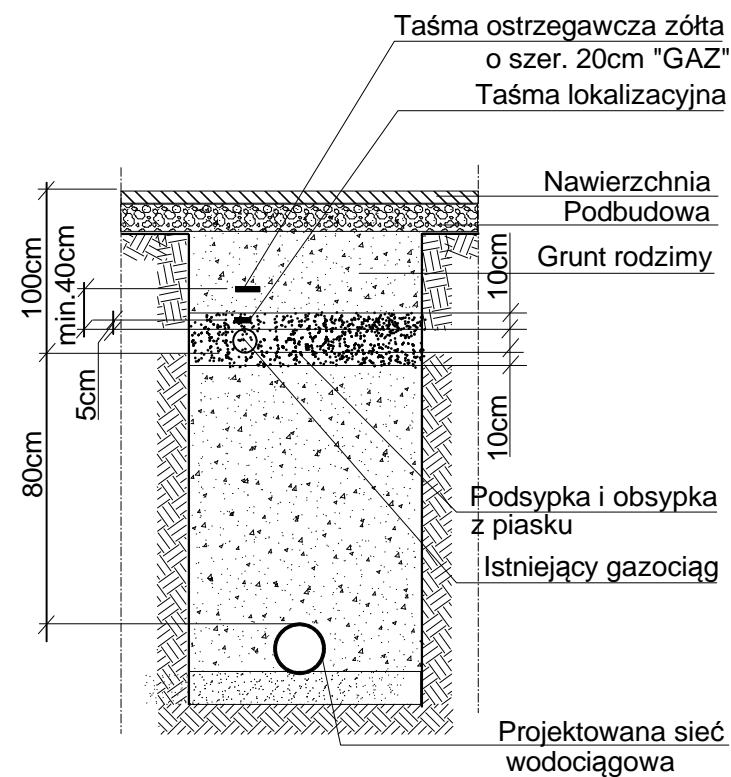
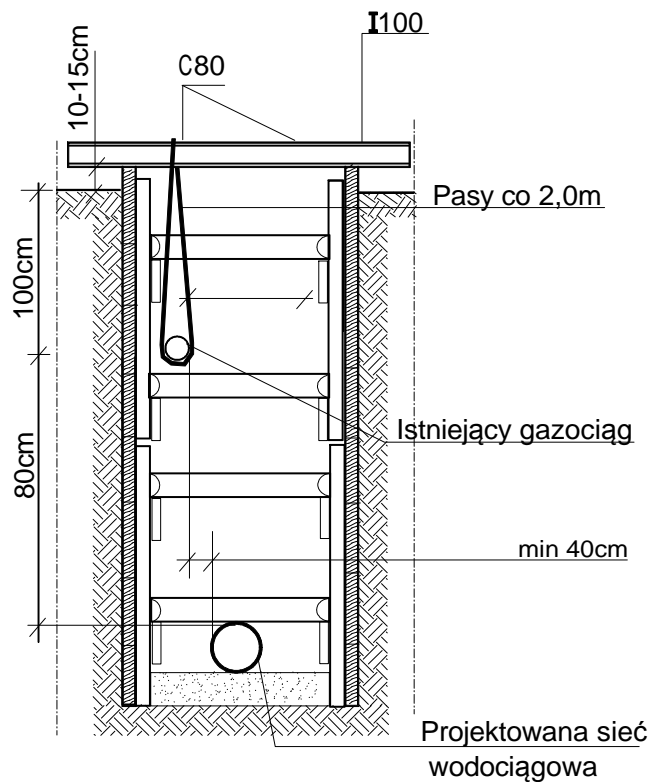


# KRZYŻOWANIE WODOCIĄGU Z GAZOCIĄGIEM

# ZBLIŻENIE RÓWNOLEGŁE WODOCIĄGU Z GAZOCIĄGIEM

# ZASYPANIE WYKOPU

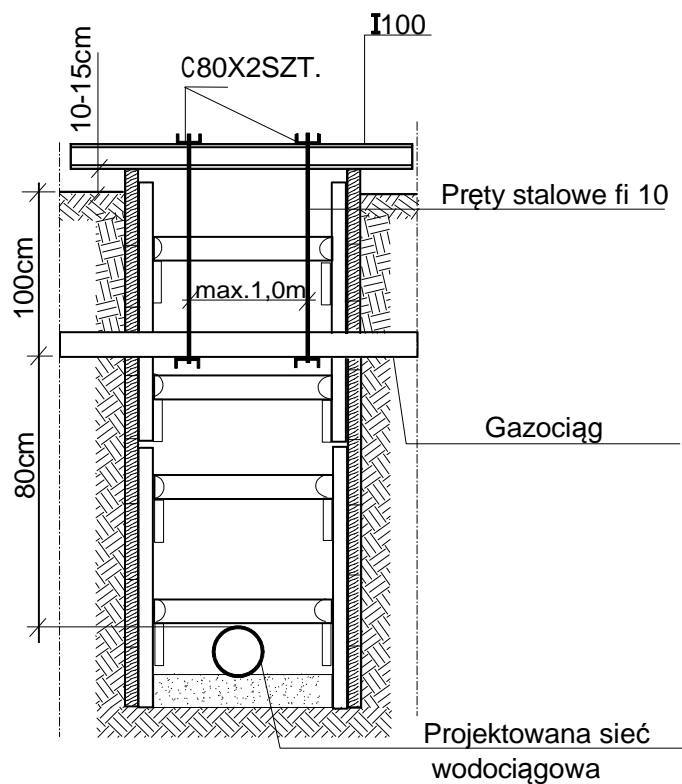

1. Prace w pobliżu gazociągu wykonywać ręcznie
2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych celem dokładnego ustalenia miejsca usytuowania gazociągu dokonać odkrywki

BIURO INŻYNIERII SANITARNEJ 11-500 Giżycko, ul. Koszarowa 27, tel.604798110			
Tytuł opracowania: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL.STASZICA W GIŻYCKU			
Obiekt: ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU W WYKOPIE			Nr rys <b>7</b>
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.z o.o. 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6			Skala <b>1:100/500</b>
Branża Sanitarna PT	Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. bud. SUW-31/91		Data  Grudzień  2015
	Opracował : mgr inż. Jarosława Michnicz upr. bud. SUW-72/94		
	Sprawdził : mgr inż. Jan Giedziuszewicz upr. bud. WAM/0026/PWOS/03		