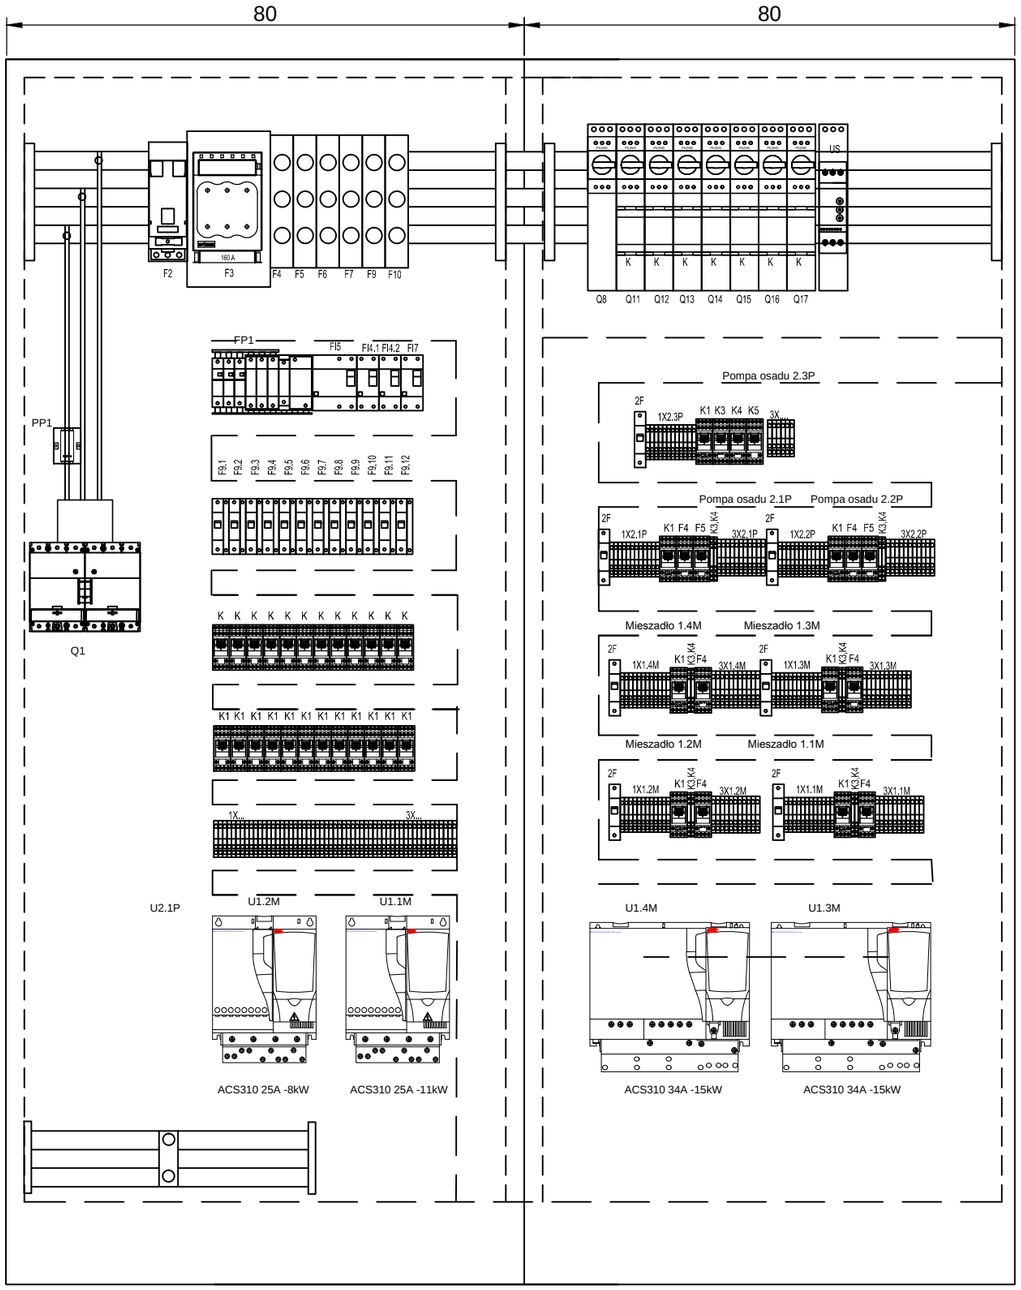

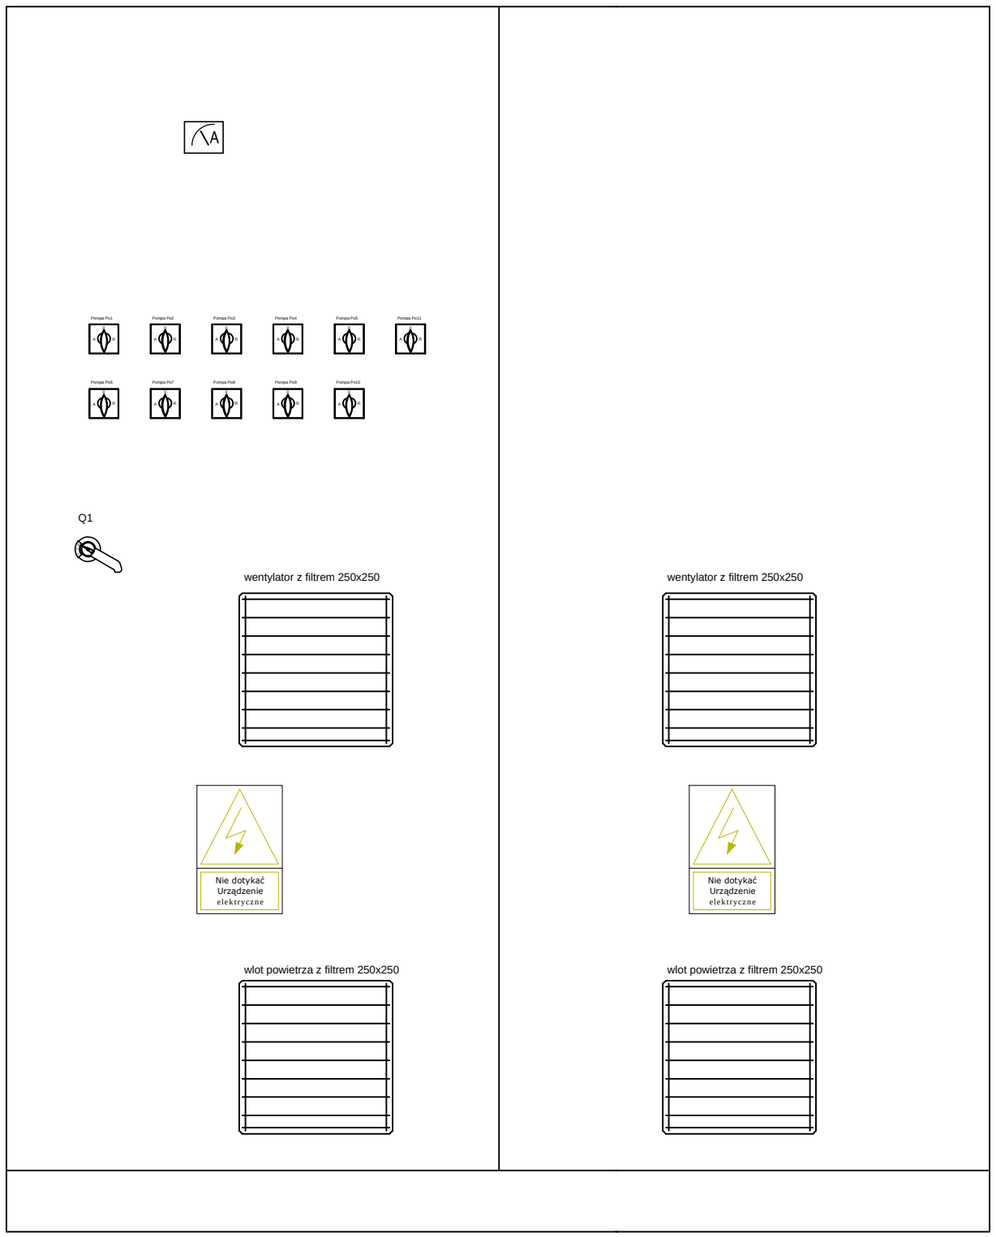

UWAGA:

- rozdzielnicę wykonać w systemie szyn zbiorczych SASY 60i
- zastosować szafy typu XVTL-BF-8/6/20, na cokole o wys. 100mm
- odrutowanie obwodów siłowych natomiast zgodnie z przekrojem kabla odpływowego
- szyldziki winne być grawerowane i przytwierdzane przez nitowanie, a treść uzgodniona z Inwestorem

Rewizja 1 dn. 13. 01. 2015

	Nazwisko, imię:	
Projektował	mgr inż. R. Nowosad	
Sprawdził	mgr inż. D. Nowosad	

PROEKO™
BIURO PROJEKTOWO -BADAWCZE
w Białymstoku
15-668 Białystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax.: (0*85) 66 15 866
NIP 542 10 12 718 Regon 050026785

Obiekt: Budowa instalacji ATSO na oczyszczalni ścieków w Giżycku
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6
Branża elektryczna

Nazwa rysunku: Rozdzielnia R3 - elewacje

Stadium:	PW
Data:	12. 2014
Skala:	%
Nr rysunku:	E-07
Arkusz:	1