SIEĆ TN-C-S -SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA

OBWODY GŁÓWNE	Obwody sterownicze									
	Zasilanie obwodów sterowniczych	Przekaźnik gotowości el.	Sterowanie zdalne z systemu	Sterowanie lokalne (ręczne)	Stan napędu			Sygnały zwrotne do systemu		
					Sterowanie		Praca	Awaria	Sterowanie	Praca	Awaria
					zdalne	ręczne			ręczne zdalne		

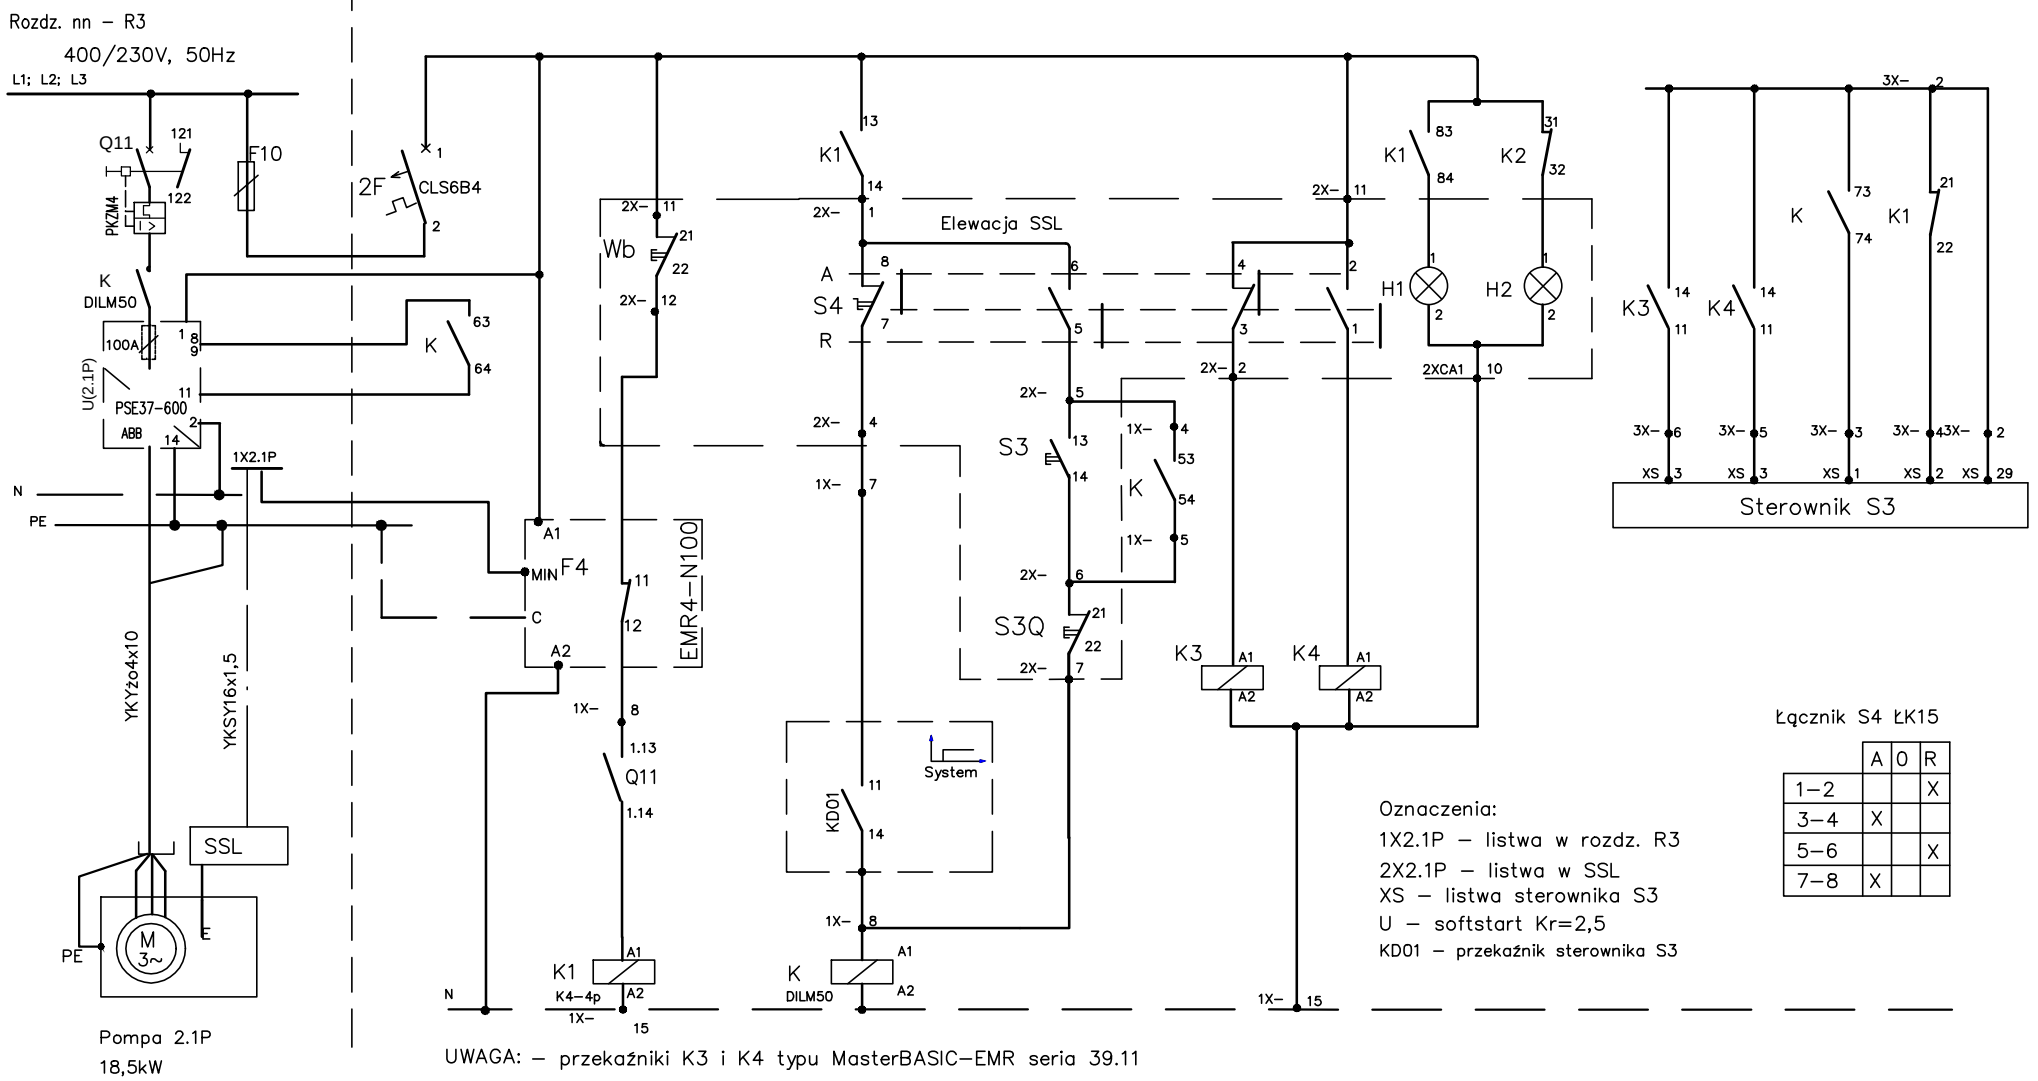

UWAGA: – przekaźniki K3 i K4 typu MasterBASIC–EMR seria 39.11

Rewizja 1 dn. 13. 01. 2015

	Nazwisko, imię:	
Projektował	mgr inż. R. Nowosad	
Sprawdził	mgr inż. D. Nowosad	

PROEKO
BIURO PROJEKTOWO -BADAWCZE
w Białymstoku
15-668 Białystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax.: (0*85) 66 15 866
NIP 542 10 12 718 Regon 050026785

Obiekt: Budowa instalacji ATSO na oczyszczalni ścieków w Giżycku
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.
11–500 Giżycko, ul. Obwodowa 6
Branża elektryczna

Nazwa rysunku: Pompa 2.1P - schemat sterowania

Stadium:	Nr rysunku:
PW	E-13
Data: 12. 2014	
Skala: %	Arkusz: 2