


SIEĆ TN-C-S -SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

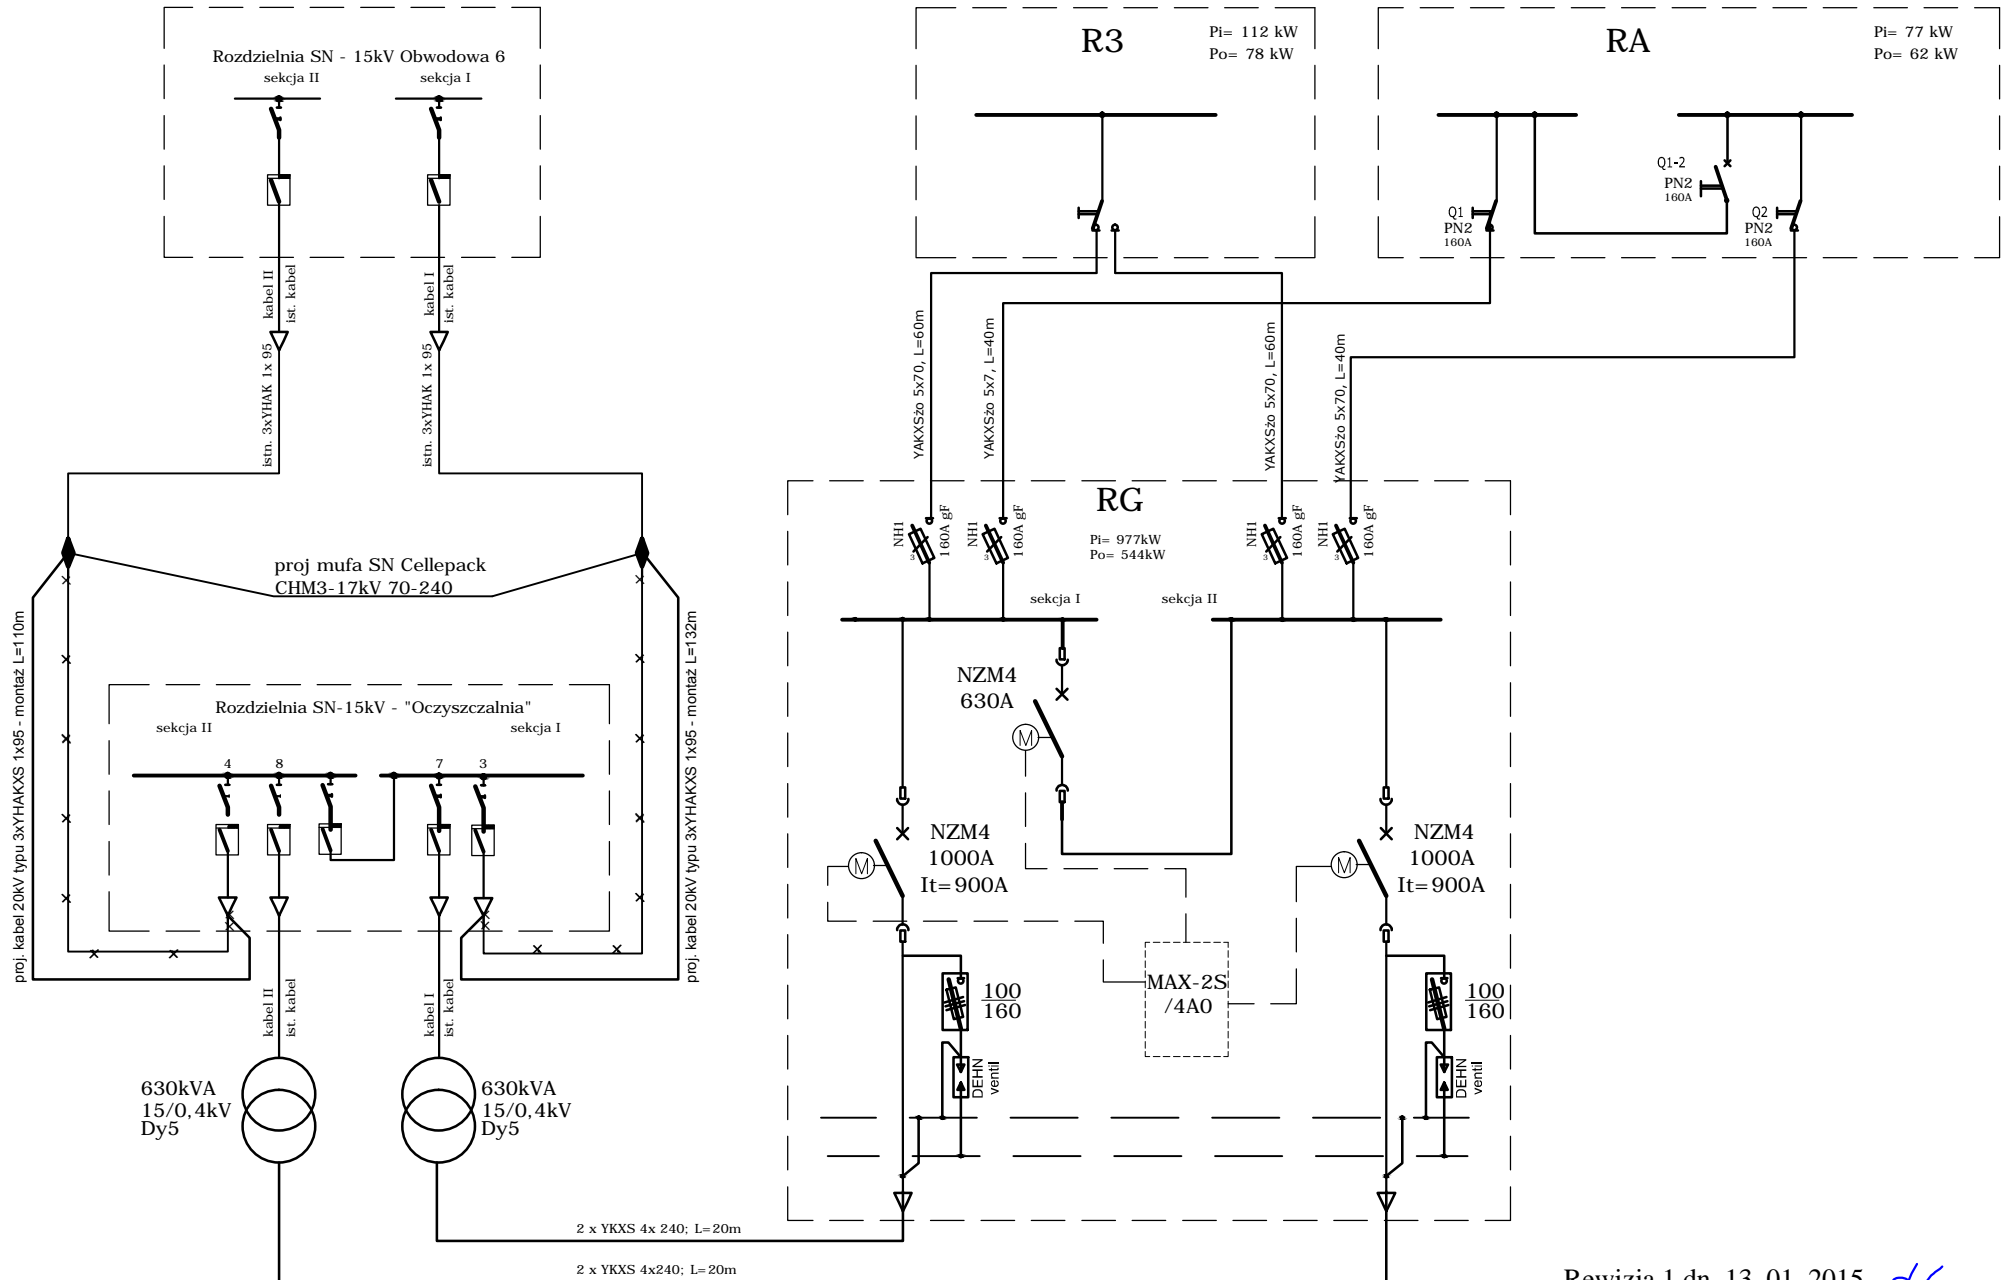

Rewizja 1 dn. 13. 01. 2015 *Nowosad*

	Nazwisko, imię: <i>Nowosad</i>
Projektował	mgr inż. R. Nowosad
Sprawdził	mgr inż. D. Nowosad <i>lin</i>

PROEKO™

BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE
w Białymstoku
15-668 Białystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax.: (0*85) 66 15 866
NIP 542 10 12 718 Regon 050026785

Objekt: Budowa instalacji ATSO na oczyszczalni ścieków w Giżycku
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6

Branża elektryczna

Nazwa rysunku:

Schemat zasilania

Stadium:	PW	Nr rysunku:	E-02
Data:	12. 2014		
Skala:	%	Arkusz:	1