


# SIEĆ TNC-S SAMOCZYNNNE WYŁACZENIE ZASILANIA

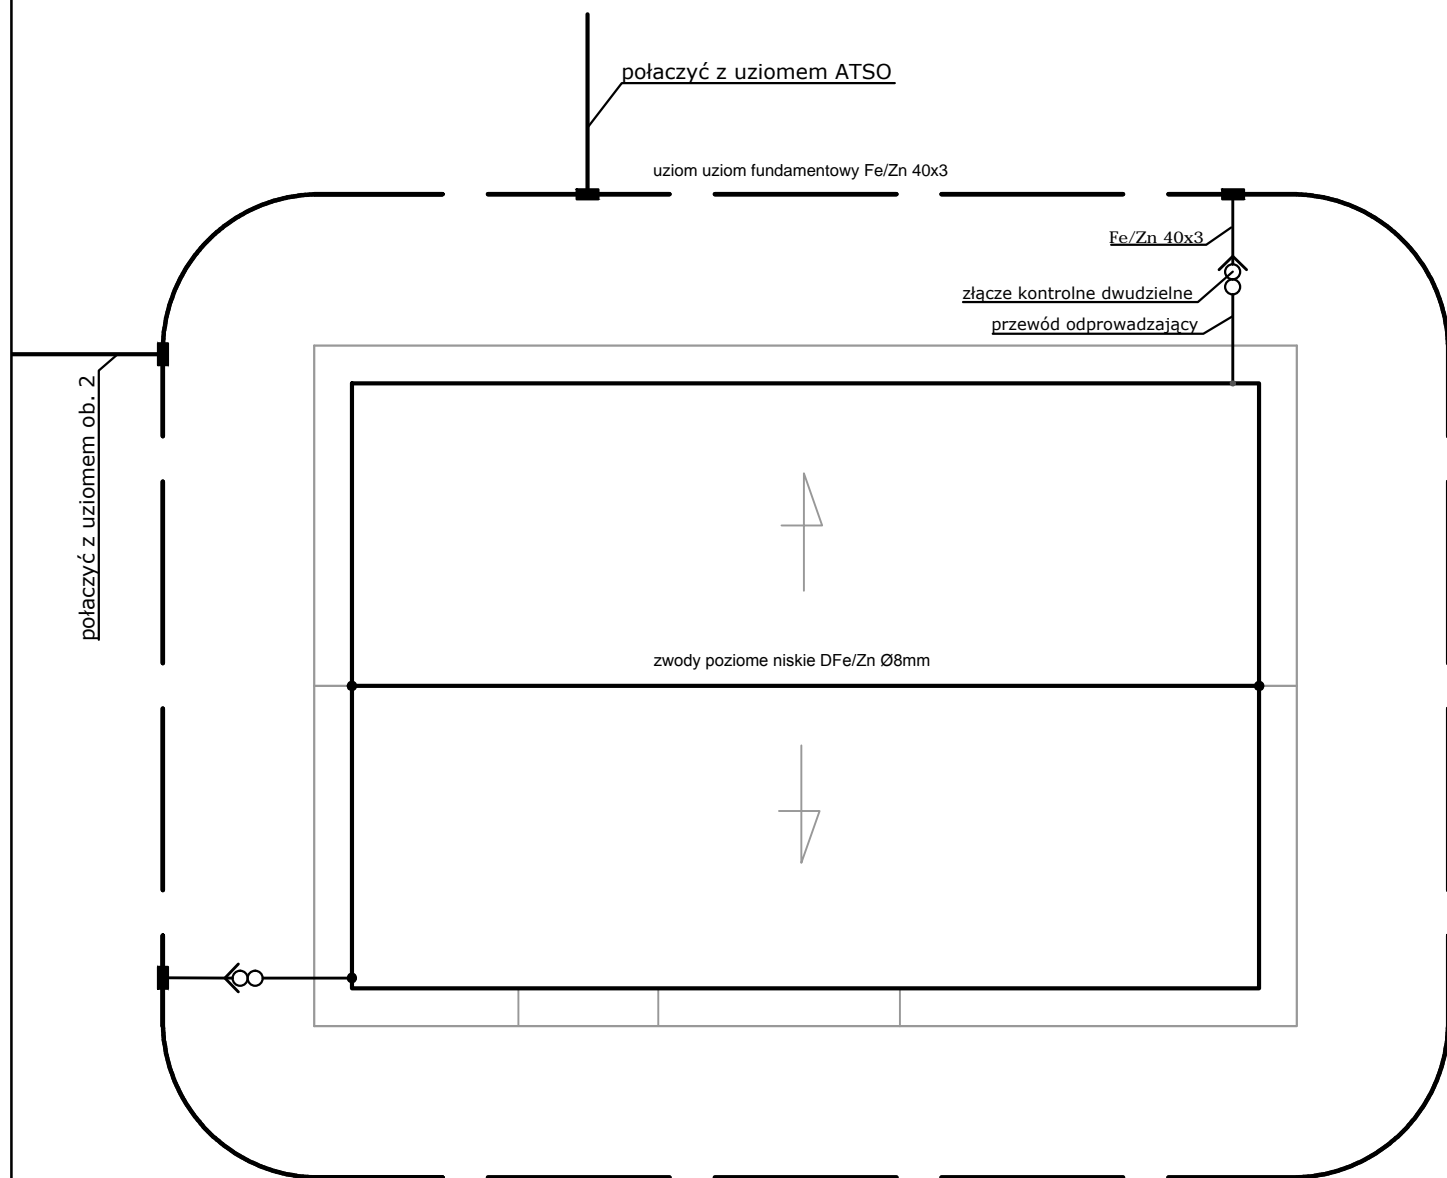

- UWAGI:**
1. Dla obiektu wykonać uziom fundamentowy. Do uziomu należy przyłączyć metalowe rurociągi, kortka kablowe, elementy metalowe konstrukcji obiektu oraz zaciski PE rozdzielni.
  2. Zwody wykonane z drutu DFe/Zn Ø8 montować na wspornikach niskich, klejonych do powierzchni dachu.
  3. Do zwodów przyłączyć metalowe elementy dachu.
  4. Wykonać połączenia pomiędzy uziomami sąsiednich obiektów

**PROEKO™**

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE W BIAŁYMSTOKU  
ul. Upalna 2/2; 15-668 Białystok

**Inwestor:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
11-500 Giżycka, ul. Obwodowa 6

**Obiekt:** Rozbudowa instalacji ATSO na oczyszczalni ścieków w Giżycku

**Tytuł rys.:** Plan instalacji elektrycznych - ob.3

**Skala:**  
1:50

**Stadium:** PROJEKT WYKONAWCZY

**Nr uprawnień**

**Podpis**

**Data:**  
12.2014

**Autorzy:** mgr inż Roman Nowosad

380/93

*Nowosad*

**Nr rys.:**

**E-11**

**Sprawdził:** mgr inż Danuta Nowosad

379/93

*Jan*

**Ark.nr** 2