



SIEĆ TN-C-S -SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA

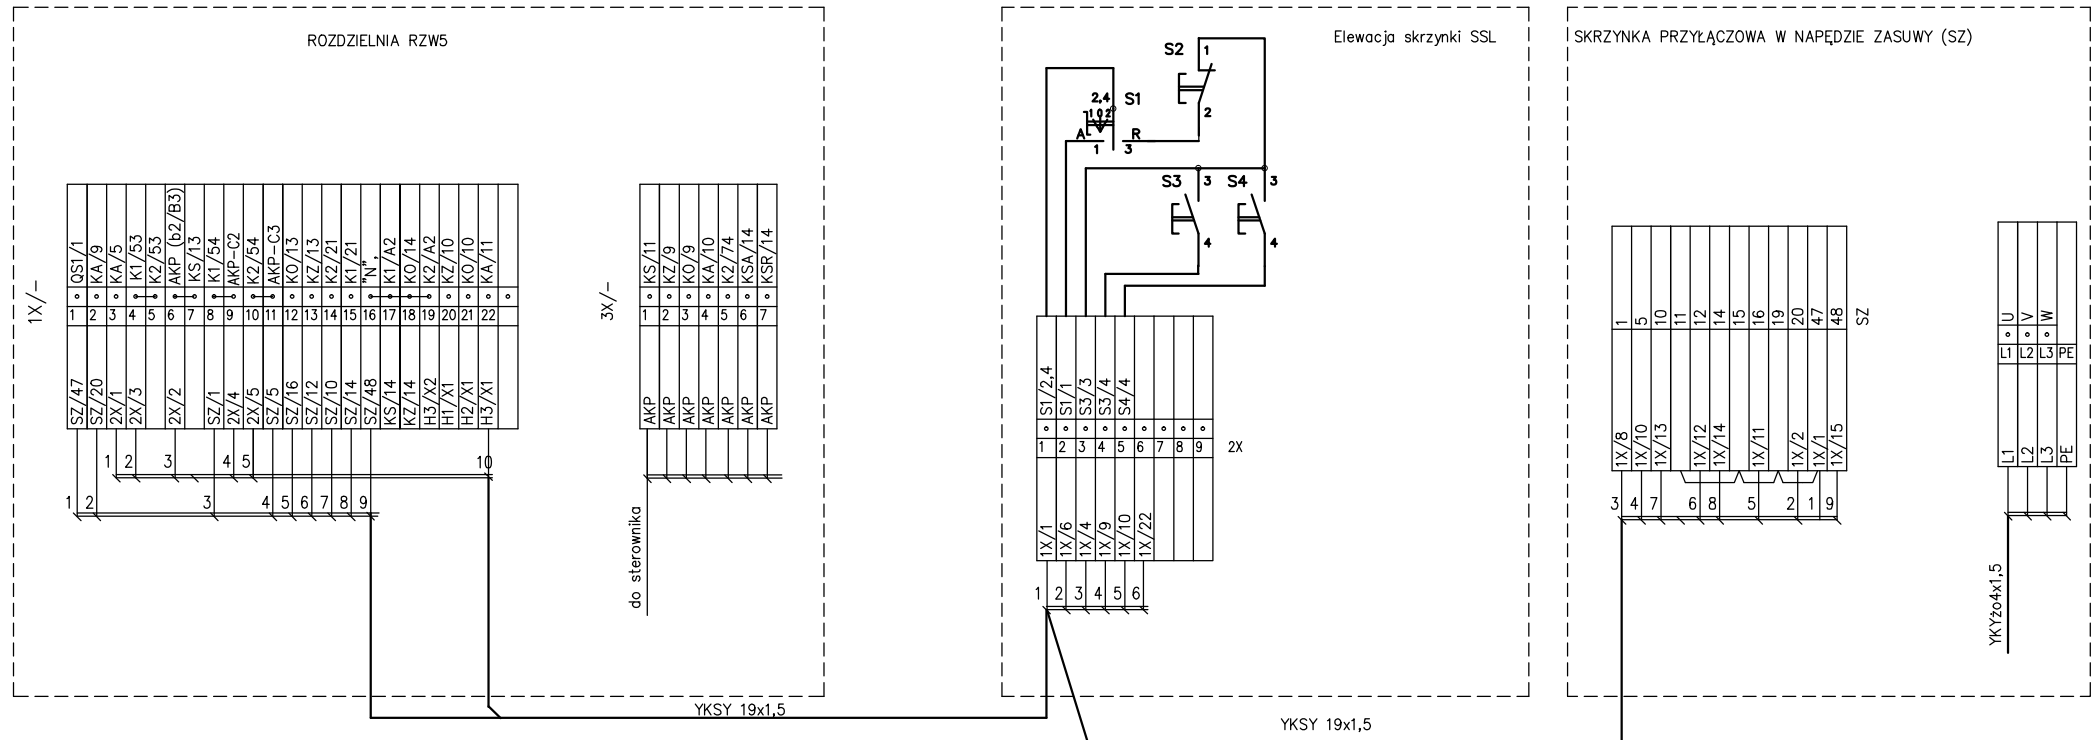

UWAGA:

- schematy napędów 4.2Z i 4.8Z należy wykonać analogicznie

Rewizja 1 dn. 13. 01. 2015 *Novotna*

	Nazwisko, imię: <i>Nowosad</i>	 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE w Białymstoku 15-668 Białystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax.: (0*85) 66 15 866 NIP 542 10 12 718 Regon 050026785	Obiekt: Budowa instalacji ATSO na oczyszczalni ścieków w Giżycku Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6 Branża elektryczna	Stadium: PW Data: 12. 2014	Nr rysunku: E-19
Projektował	mgr inż. R. Nowosad		Nazwa rysunku: Zasuwa 4.1Z - połączenia krosowe	Skala: %	Arkusz: 1
Sprawił	mgr inż. D. Nowosad <i>dm</i>				