



SIEĆ TN-C-S -SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA

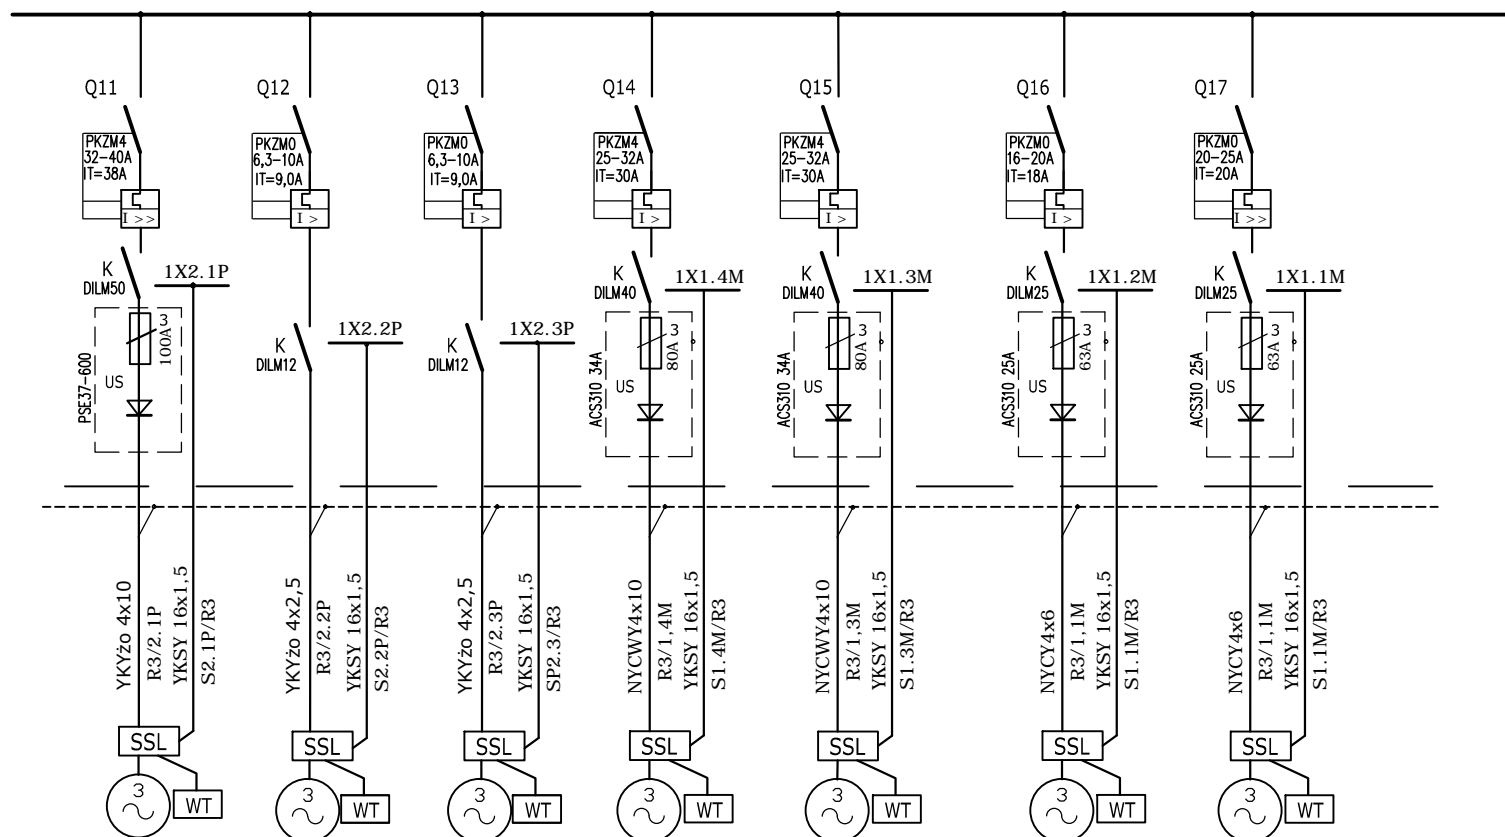

ozn.technolog.	P2.1	2.2P	2.3P	1.4M	1.3M	1.2M	1.1M
ster. w/g	E-03	E-03	E-03	E-03	E-03	E-03	E-03
odbiornik	Pompa osadu	Pompa osadu	Pompa osadu	Mieszadło	Mieszadło	Mieszadło	Mieszadło
obiekt	2	2	2	1	1	1	1
moc [kW]	18,5	4,0	4,0	15	15	8	10

Rewizja 1 dn. 13. 01. 2015 *Nowosad*

Nazwisko, imię:	mgr inż. R. Nowosad	 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE w Białymstoku 15-668 Białystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax.: (0*85) 66 15 866 NIP 542 10 12 718 Regon 050026785	Obiekt:	Budowa instalacji ATSO na oczyszczalni ścieków w Giżycku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6 Branża elektryczna	Stadium:	PW	Nr rysunku: E-06
Projektował:			Investor:		Data:	12. 2014	
Sprawdził:			Nazwa rysunku:		Skala:	%	Arkusz: 3

Rozdzielnia R3 - schemat strukturalny