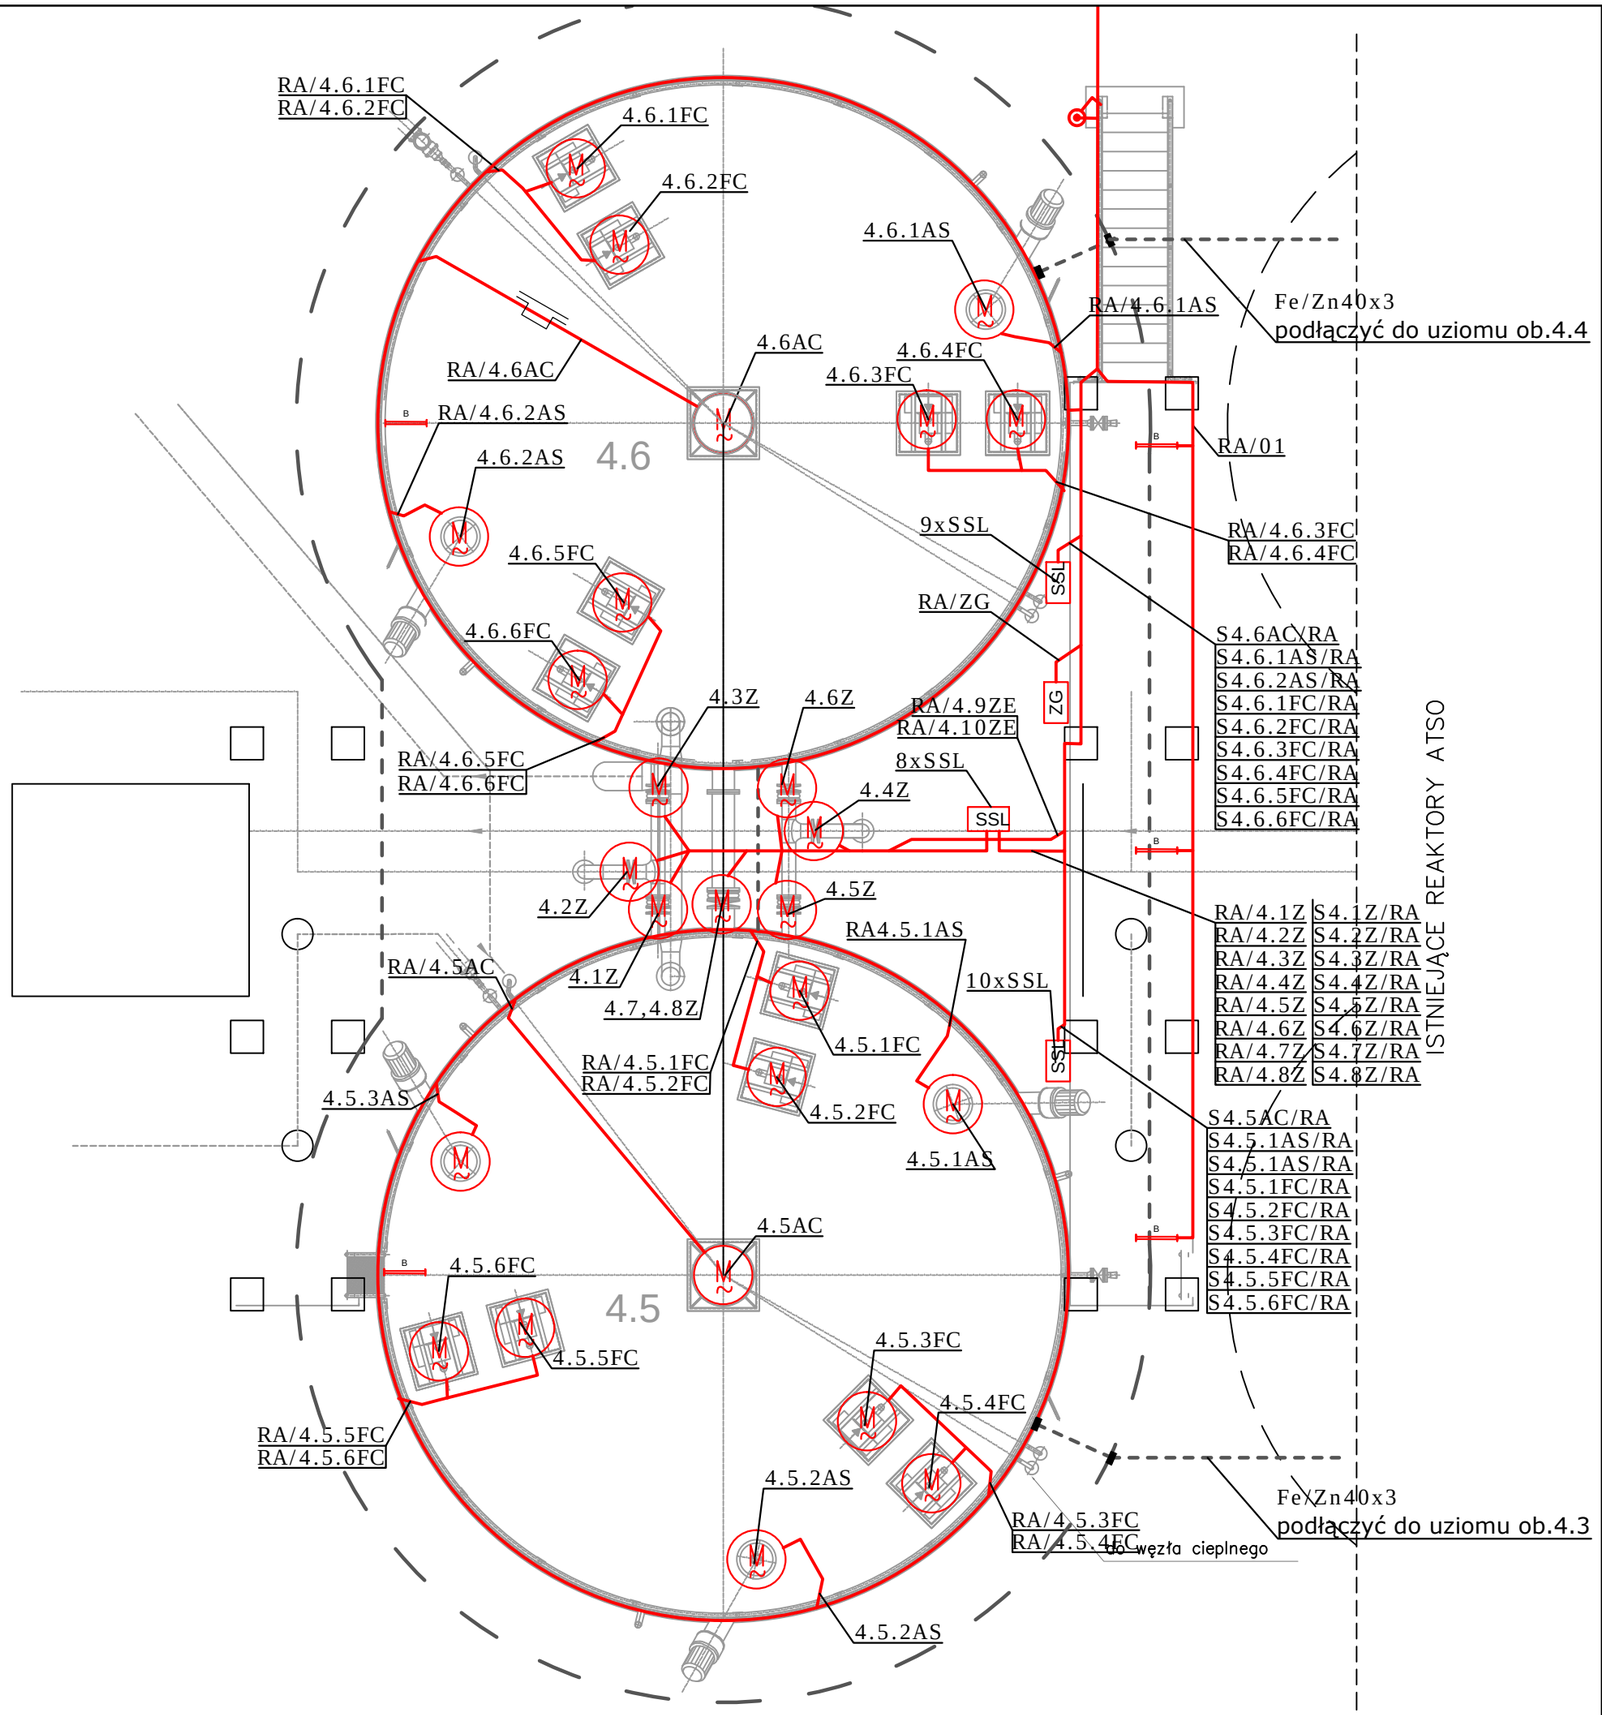

Szczegół mocowania oprawy nad pomostem

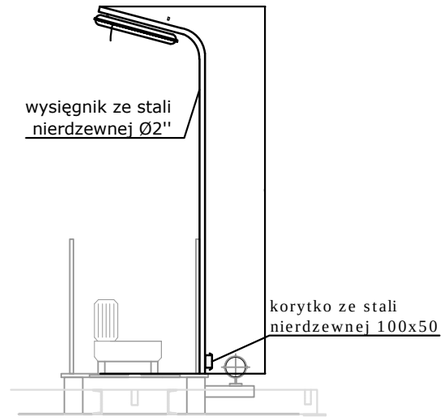

LEGENDA:

- silnik urządzenia
- ZG — zestaw gniazd wtykowych
- rozłącznik remontowy
- przepusty rurowe
- korytka kablowe
- proj. uziom otokowy
- istn. uziom otokowy
- B — WT120C 1xLED18S IP65

UWAGI:

1. Do uziomu otokowego obiektu należy przyłączyć metalowe rurociągi, korytka kablowe, pomosty i elementy metalowe konstrukcji obiektu.
2. Drobne elementy mocujące wykonać ze stali nierdzewnej
3. Połączenia przewodów uziemających do otoku wykonać jako spawane
4. Napędy urządzeń technologicznych zasilić poprzez rozłącznik remontowy montowany w pobliżu napędu
5. Oprawy świetlówkowe wzdłuż pomostu zlokalizować tak, aby były oświetlone zarówno pomost, jak i skrzynki sterowania lokalnego SSL

Rewizja 1 dn. 13. 01. 2015

PROEKO™ BIURO PROJEKTOWO–BADAWCZE W BIAŁYMSTOKU
ul. Upalna 2/2; 15–668 Białystok

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-500 Giżycka, ul. Obwodowa 6

Obiekt: Rozbudowa instalacji ATSO na oczyszczalni ścieków w Giżycku

Tytuł rys.: Plan instalacji elektrycznych w ATSO - ob.4.5 i 4.6

Skala: 1:75

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr uprawnień	Podpis	Data:
Autorzy:	mgr inż Roman Nowosad	380/93		12.2014
				Nr rys.: E-12
Sprawdził:	mgr inż Danuta Nowosad	379/93		