


Szczegół uszczelnienia kanału w studni betonowej

Rura kanalizacyjna kamionka

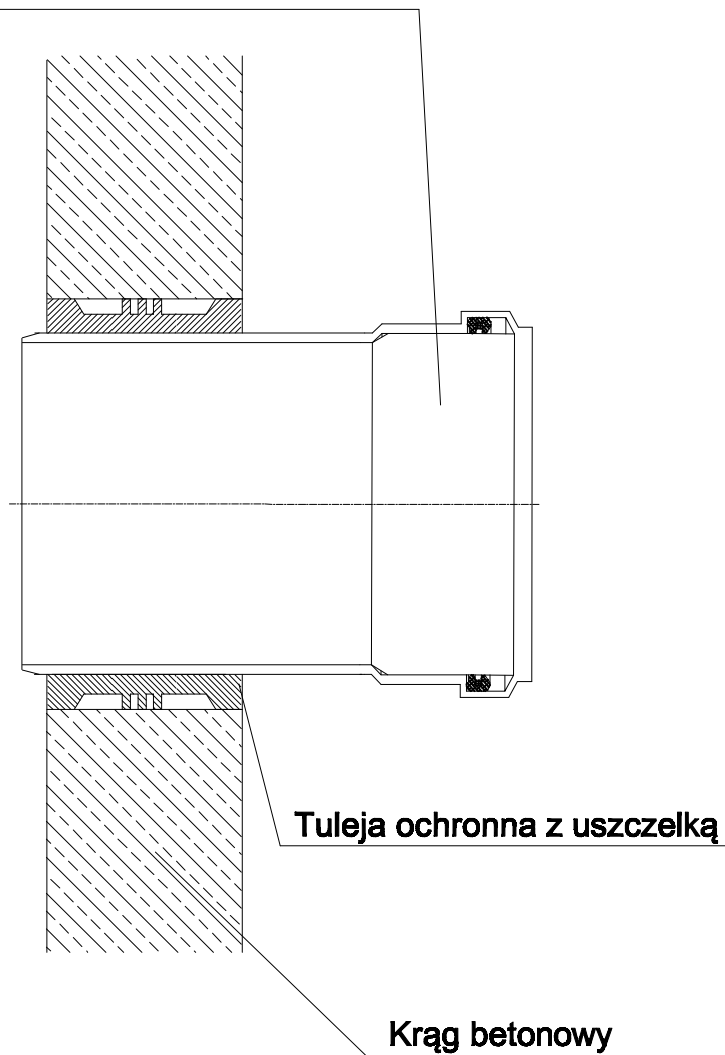

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna			
Obiekt	Giżycko, rejon ul. Róży Wiatrów, Kolejowej, Dąbrowskiego, Pasaż Portowy		NR RYS: 11
Temat	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej		SKALA: —
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Giżycku		BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Szczegół uszczelnienia kanału w studni betonowej		DATA: 13-07-2017
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01	
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Burakowska	PDL/0140/PWB8/16	