


Zabezpieczenie przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

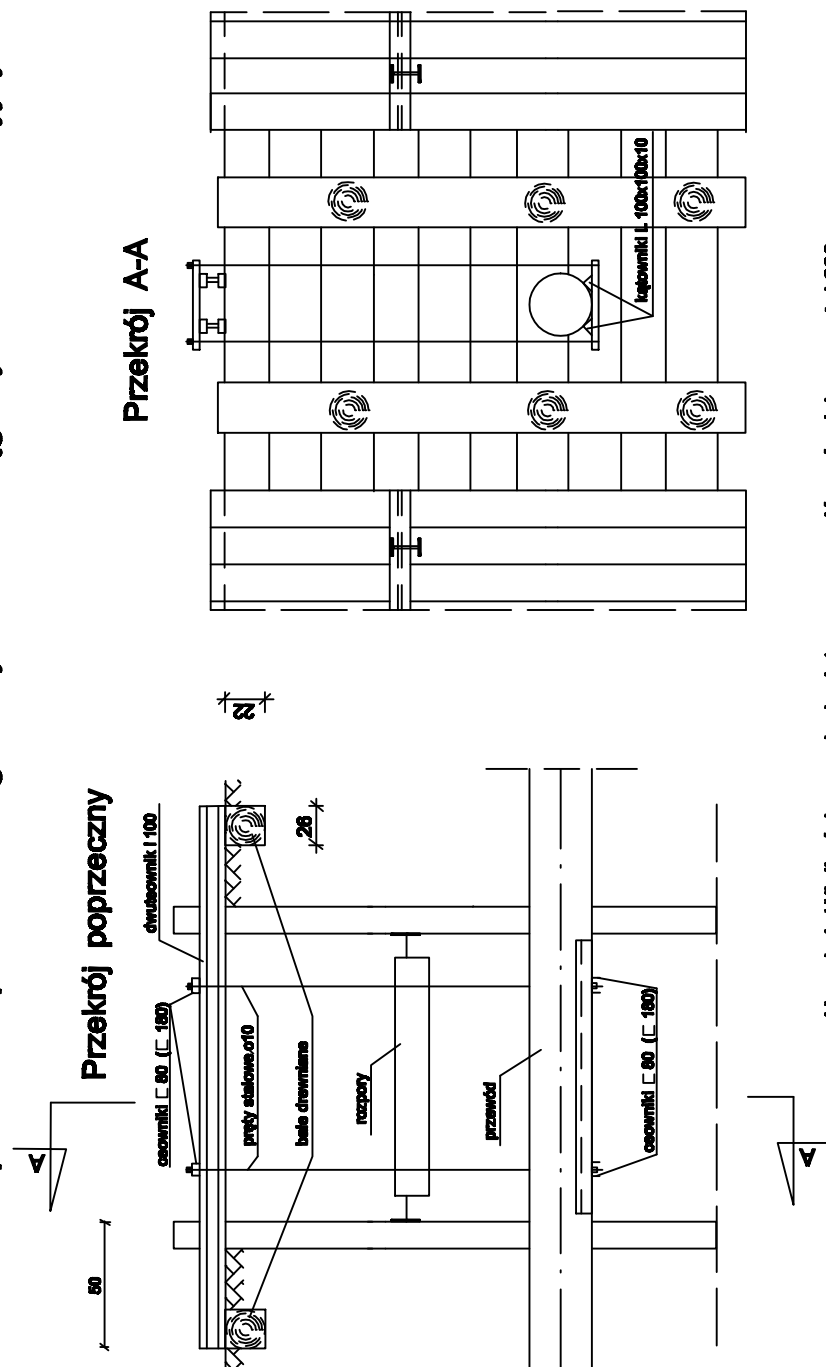

Uwagi: 1. Wielkości w nawiasie dotyczą przewodów o średnicy powyżej 800 mm
2. Kątowniki wzmacniające tylko do przewodów kanalizacyjnych

<p>Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna</p>				
Obiekt	Przebudowa sieci wodociągowej			NR RYS: C
Lokalizacja	Głzycko, ul. Gdańska i Jezłoma			SKALA: —
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głzycku			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Zabezpieczenie przewodów wodociąg. i gazowych			DATA: 20-09-2016
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Burakowska	PDL/0140/PWBS/16		