


# Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej / trylinki

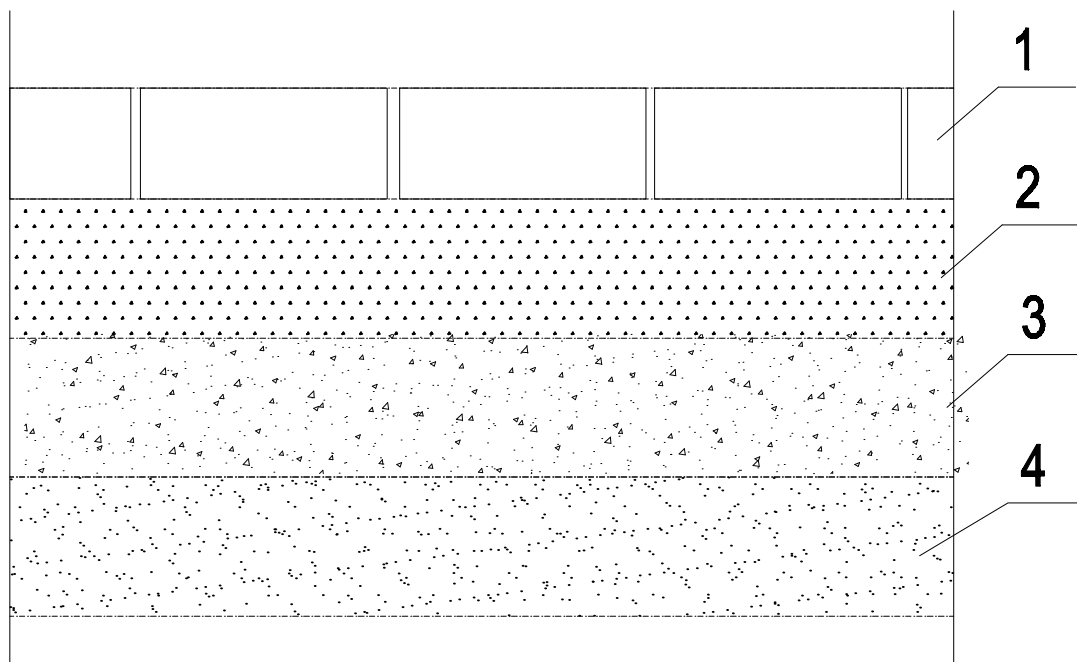

- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej 8cm/trylinki na podsypce cementowo-piaskowej
- 2 - podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 20cm po zagęszczeniu
- 3 - warstwa odsączająca z piasku o gr. 15cm po zagęszczeniu**
- 4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami nie większymi niż 25cm wg BN-72/8932-01

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna				
Obiekt	Przebudowa przyłączy wodociągowych			NR RYS: <b>12</b>
Lokalizacja	Głizyko, ul. Gdańska i Jezłoma			SKALA: —
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głizyku			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej			DATA: <b>20-09-2016</b>
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Burakowska	PDL/0140/PWBS/16		