

DI.01/04/18

Giżycko, dnia 9-03-2018 r.

Warunki do projektowania
budowa sieci wodociągowej PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

Uzbrojenie terenu – ul. Białostocka od nr 42 do nr 55 w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku ustala warunki do projektowania:

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. Zaprojektować budowę sieci wodociągowej w celu stworzenia możliwości podłączenia do wodociągu nieruchomości przy ul. Białostockiej od nr 42 do nr 55 (oznaczono kolorem żółtym).
2. Włączenie do istniejącego wodociągu ŻEL D=150 – wcinka trójnikiem z zasuwą odcinającą (AVK, Hawle lub równoważne). Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
3. Sieć wodociągowa w wykonaniu z rur PE RC SDR11 D=90.
4. Zasuwy i kształtki na sieci – AVK, Hawle lub równoważne. Uzbrojenie zasuw na sieci: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
5. Hydranty – nadziemne DN80
6. Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzgodnienia branżowe w tym rzeczoznawcy ds. ppoż.
7. Niniejsze warunki są ważne dwa lata, tj. do dnia 9-03-2020 r.

Uwagi.


- *Po uzgodnieniu z PWiK Sp. z o. o. koncepcji sieci, sporządzić projekt budowlany – wykonawczy. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z o. o.*
- *Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane.*

W załączeniu:

1. Plan sytuacyjny


.....
DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz



MAPA_DXF_m_GIZYCKO

marca 9, 2018

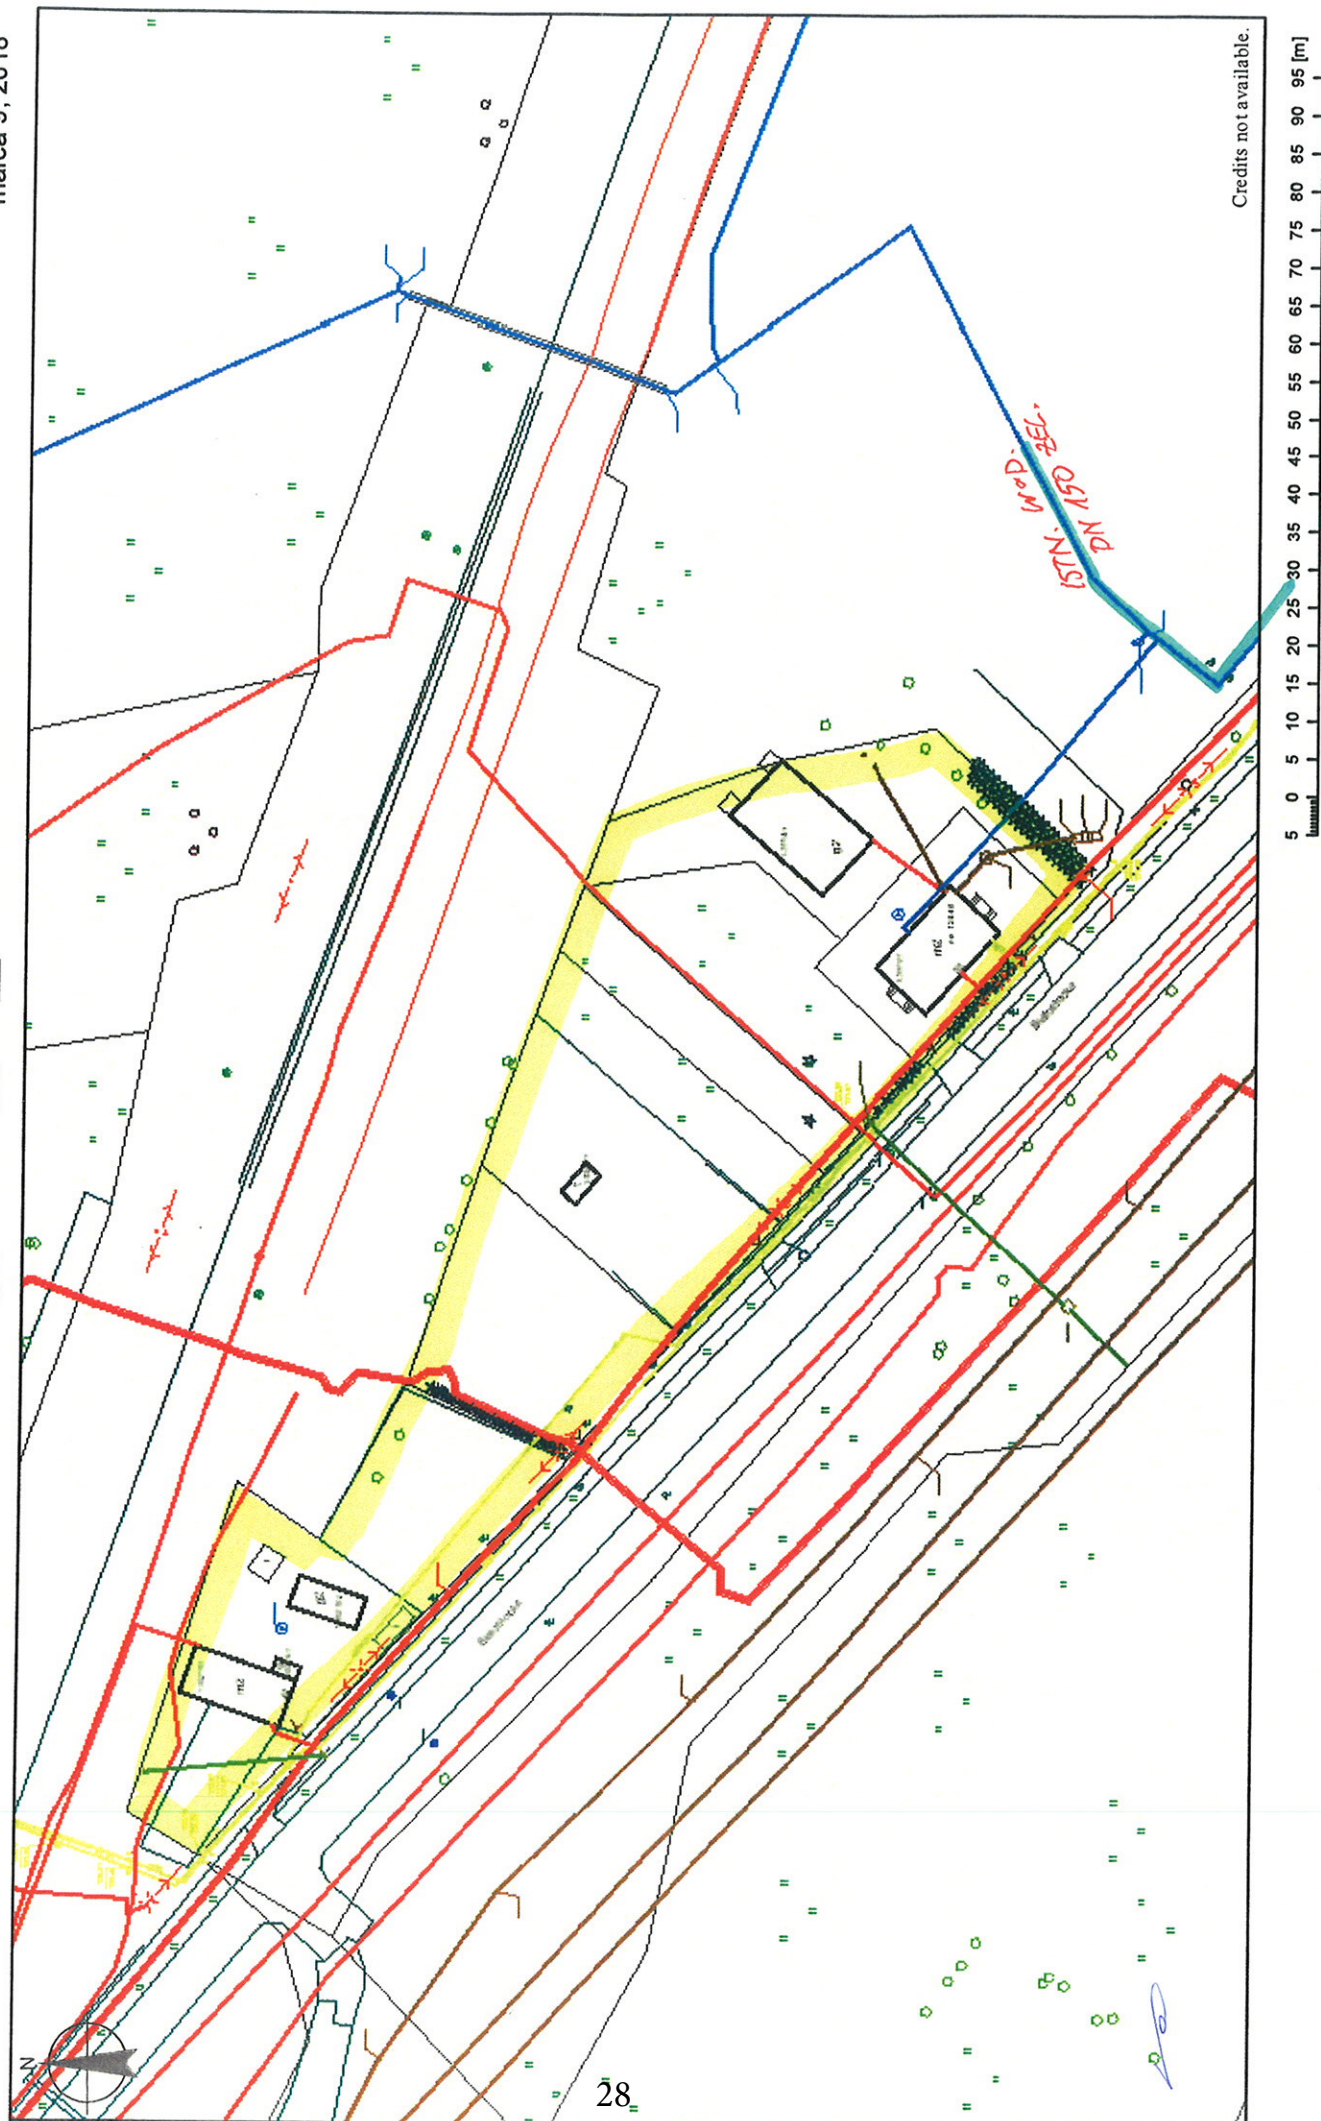

Credits not available.

1:1 000