


Zabezpieczenie przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

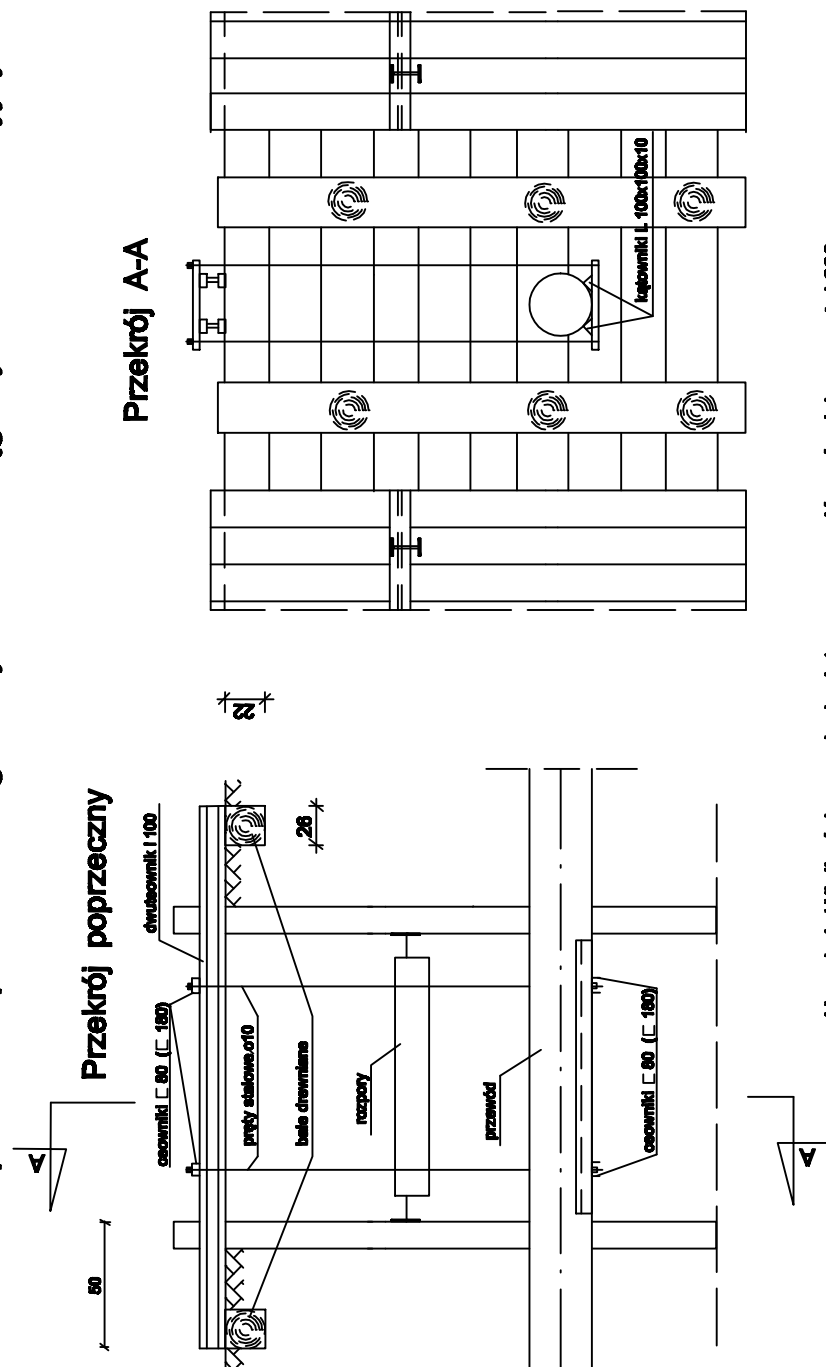

Uwagi: 1. Wielkości w nawiasie dotyczą przewodów o średnicy powyżej 800 mm
2. Kątowniki wzmacniające tylko do przewodów kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna				
Obiekt	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej			NR RYS: C
Lokalizacja	Giżycko, ul. Białostocka, dz. nr 302/15, 336, 337/5, 337/7, 394 obr. 1			SKALA: —
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Giżycku			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Zabezpieczenie przewodów wodociąg. i gazowych			DATA: 13-07-2018
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Burakowska	PDL/0140/PWBS/16		