


RZUT PARTERU

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S

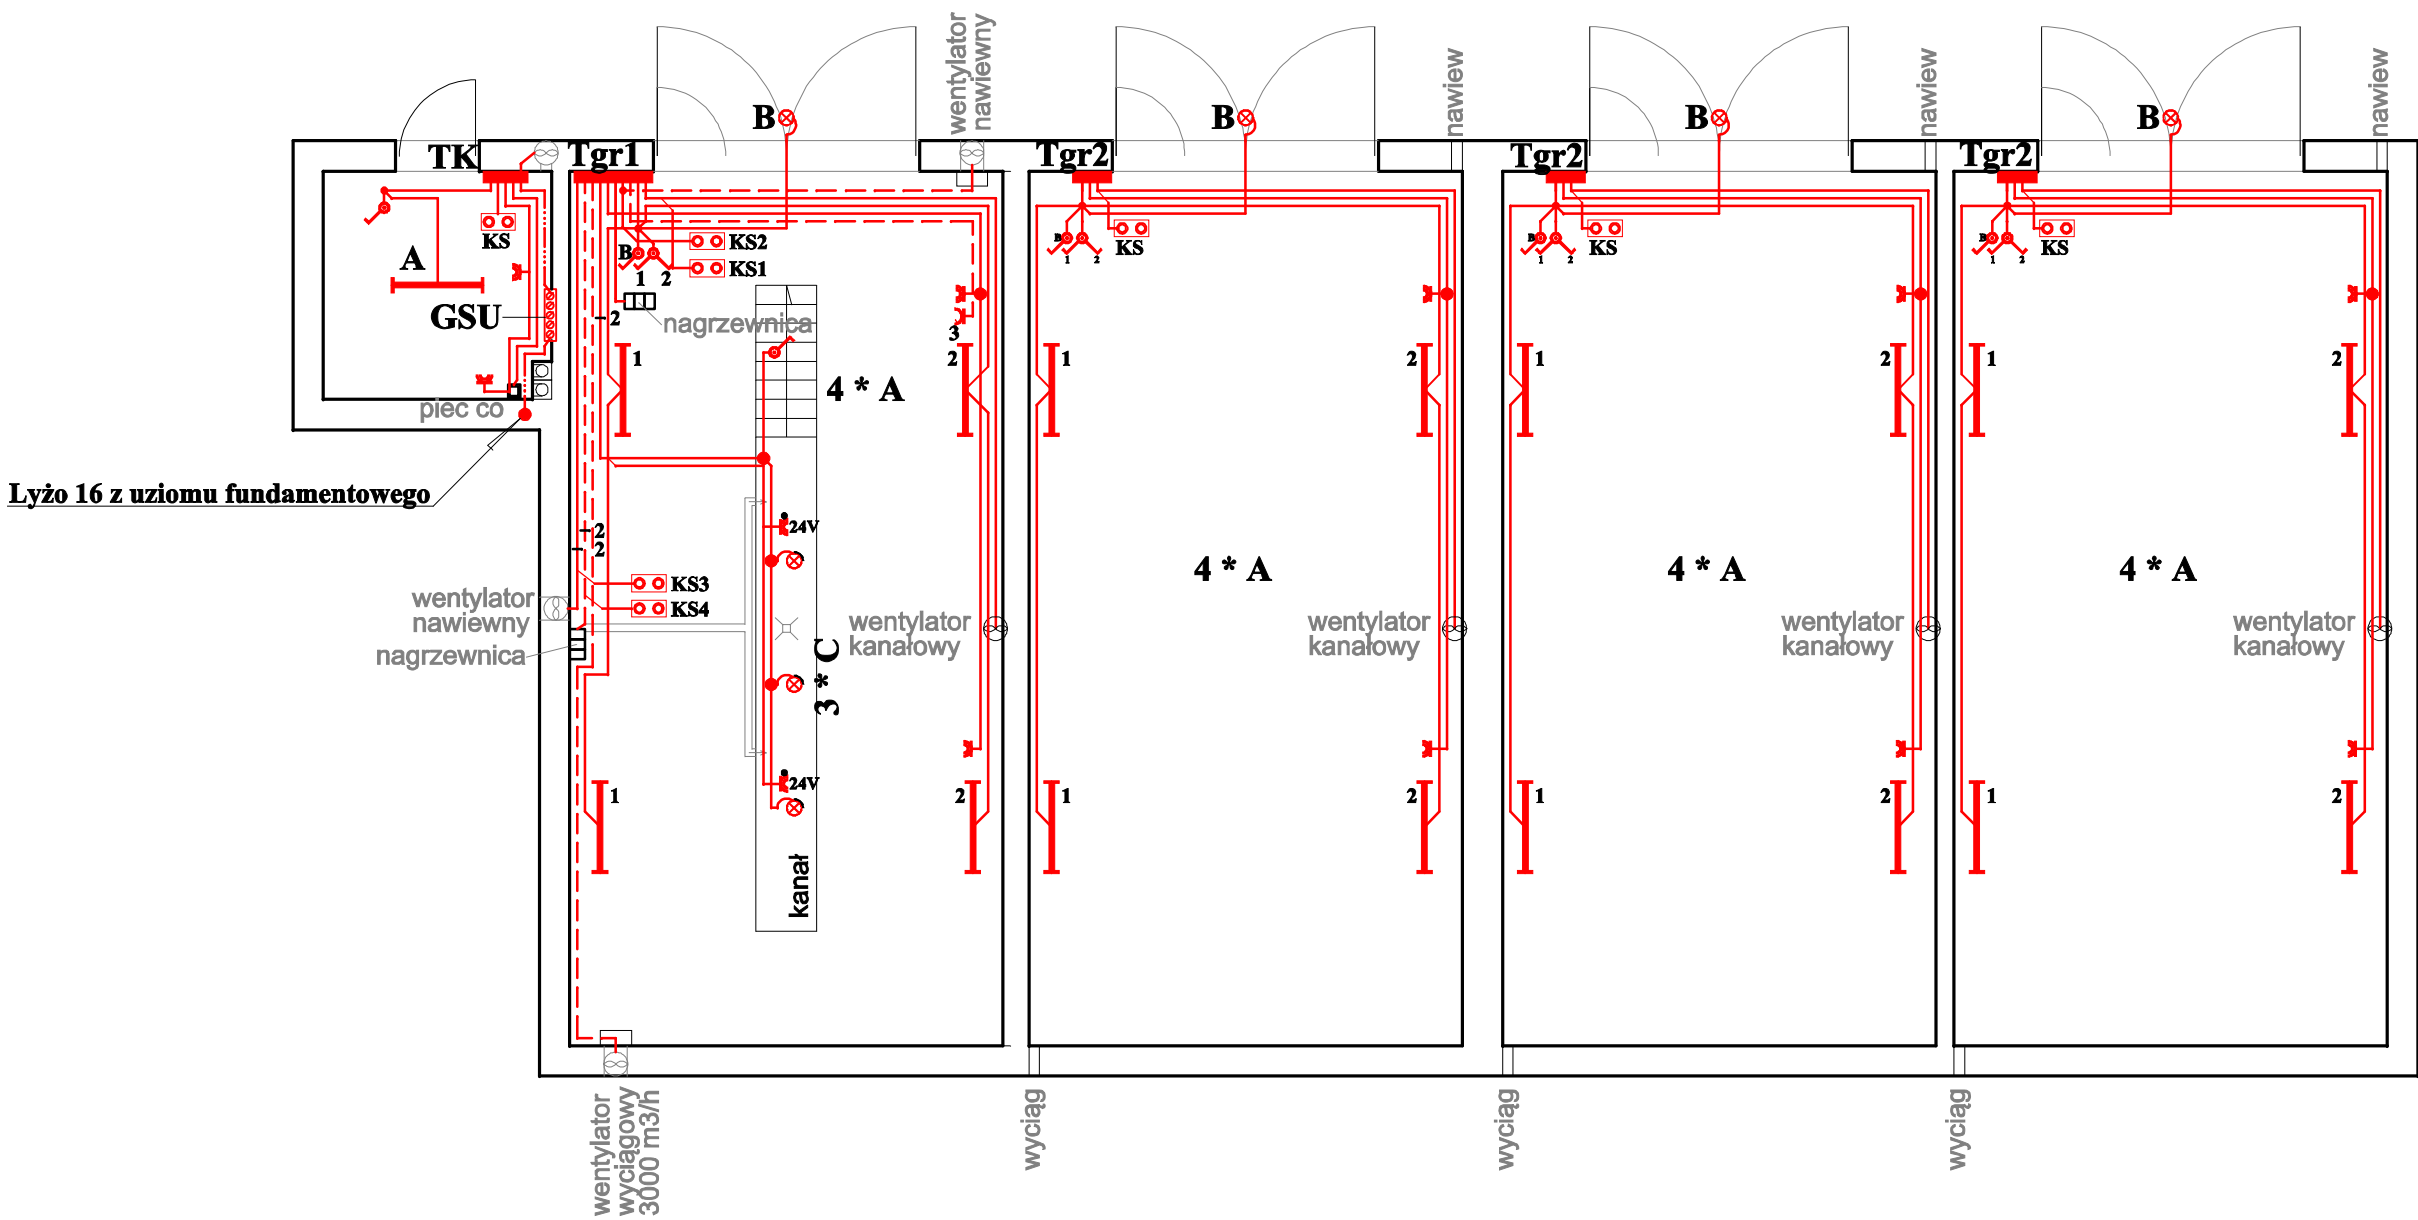

LEGENDA:	
TK	rozdzielnica kotłowni
Tgr1	rozdzielnica garażu nr 1
Tgr2	rozdzielnica garażu nr 2-4
WLZ	wewnętrzna linia zasilająca
GSW	główna szyna wyrównawcza
KS	kaseta sterownicza SP 22K2/02
A	oprawa świetlówkowa 2*36, IP54
B	oprawa żarowa ścienna, IP54
C	oprawa kanałowa LED, IP44

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 11-500 Giżycko ul. Obwodowa 6		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej Turakiewicz 11-312 Krukanki, Osiedle Słoneczne 15		
OBIEKT: Budynek garażowy - Gajewo, gm.Giżycko, dz. nr 298/3				
TEMAT: Rzut przyziemia - instalacje elektryczne wewnętrzne		DATA: 05.2019	SKALA: 1:100	NR RYS.: E4
PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Turakiewicz specj. elektryczna: upr. bud. WAM/0084/POOE/13				