



BLOK OPOROWY

przy rozgałęzieniach trasy
grunty suche i wilgotne

A-A

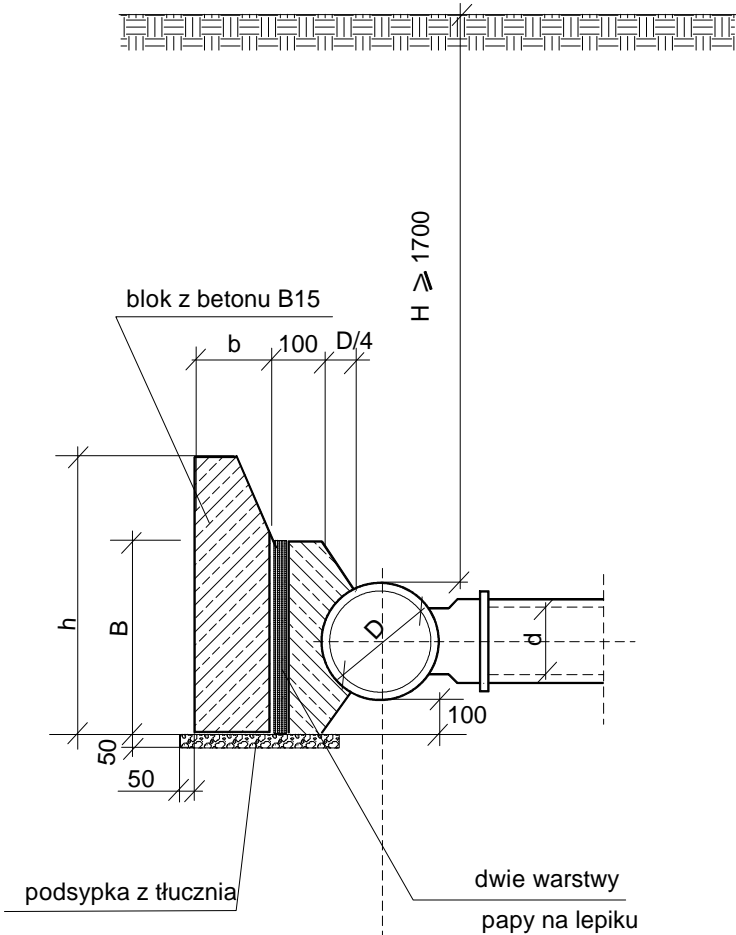

PLAN

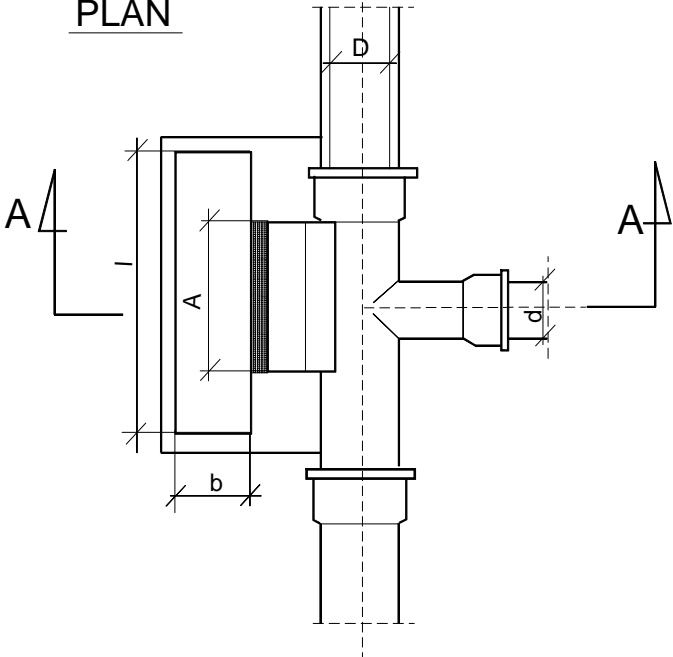

GRUNTY SUCHY I WILGOTNE

Tytuł opracowania		Nr rys	
BIURO INŻYNIERII SANITARNEJ Jarosława Michnicz 11-500 Giżycko, Nowe Sądany 13, tel. 604798110		4	
PRZEBUDOWA PRZYLĄCZY WODOCIĄGOWYCH W UL. NOWOWIEJSKIEJ W GIŻYCKU		Skala	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko		Schemat	
Projektant: mgr inż. Jarosława Michnicz upr. bud. SUW-72/94		Data	
Branża Sanitarna		Styczeń 2020	

Wewnętrzna średnica D mm	A mm	B mm	Ciśnienie próbne 7,5 bar				Ciśnienie próbne 15bar			
			h mm	l mm	b mm		h mm	l mm	b mm	
100/100	300	200	300	300	250		300	400	250	
100/80	300	200	300	300	250		300	400	250	
80/80	300	200	300	300	250		300	400	250	