
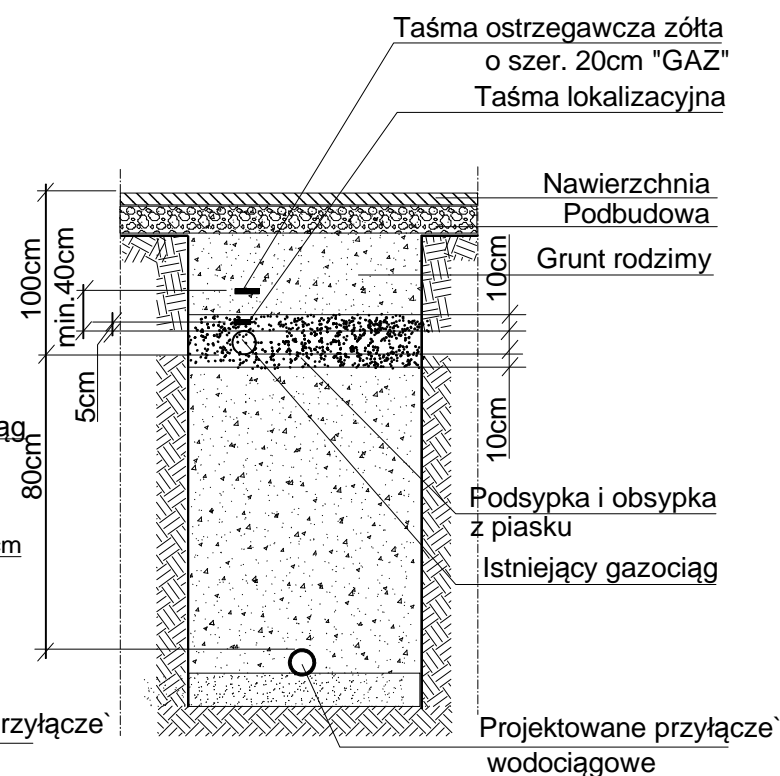
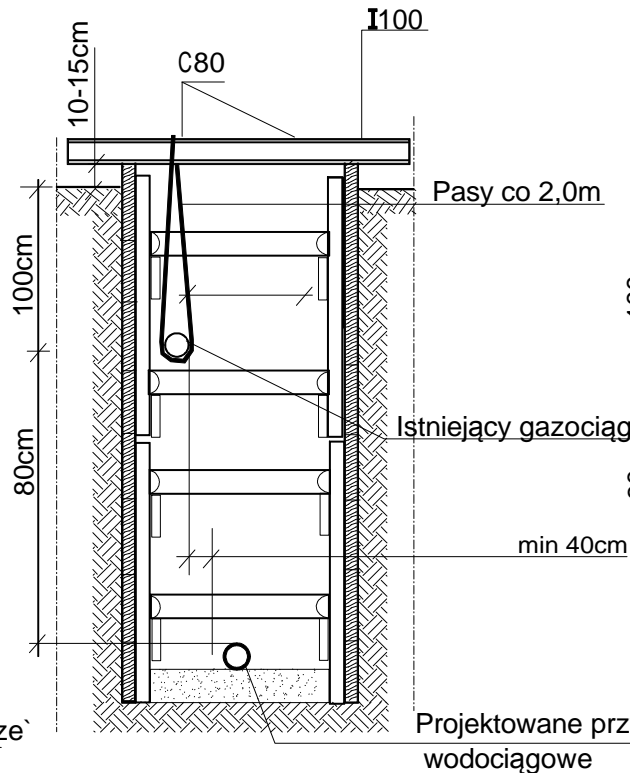


KRZYŻOWANIE WODOCIĄGU Z GAZOCIĄGIEM

ZBLIŻENIE RÓWNOLEGŁE WODOCIĄGU Z GAZOCIĄGIEM

ZASYPANIE WYKOPU

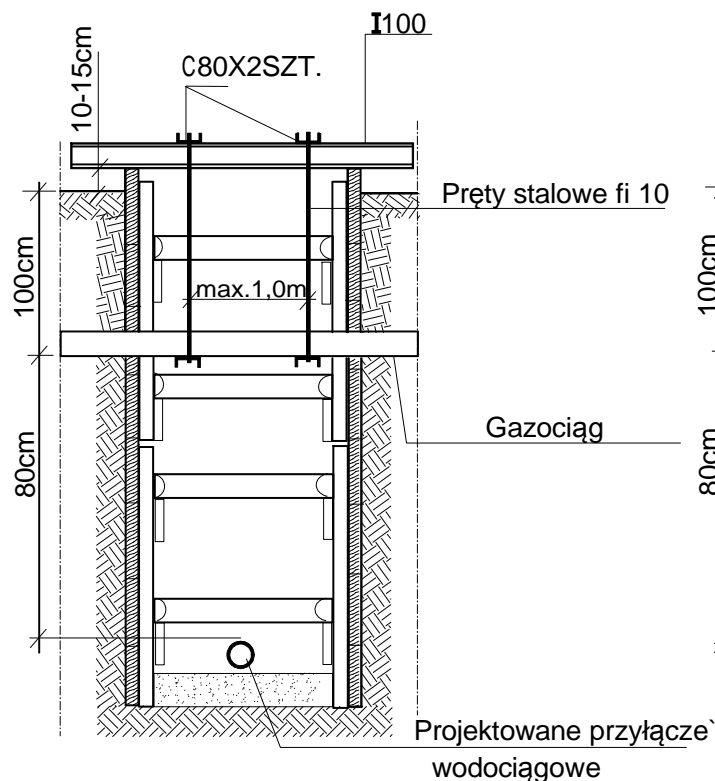

1. Prace w pobliżu gazociągu wykonywać ręcznie
2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych celam dokładnego ustalenia miejsca usytuowania gazociągu dokonać odkrywki

BIURO INŻYNIERII SANITARNEJ Jarosława Michnicz 11-500 Giżycko, Nowe Soldany 13, tel. 604798110			
Tytuł opracowania		PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W UL. SMĘTKA W GIŻYCKU	
Obiekt		ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU W WYKOPIE	Nr rys 5
Inwestor		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko	Skala Schemat
Branża Sanitarna	Projektant: mgr inż. Jarosława Michnicz upr. bud. SUW-72/94		Data Styczeń 2020