PRZEKRÓJ A–A

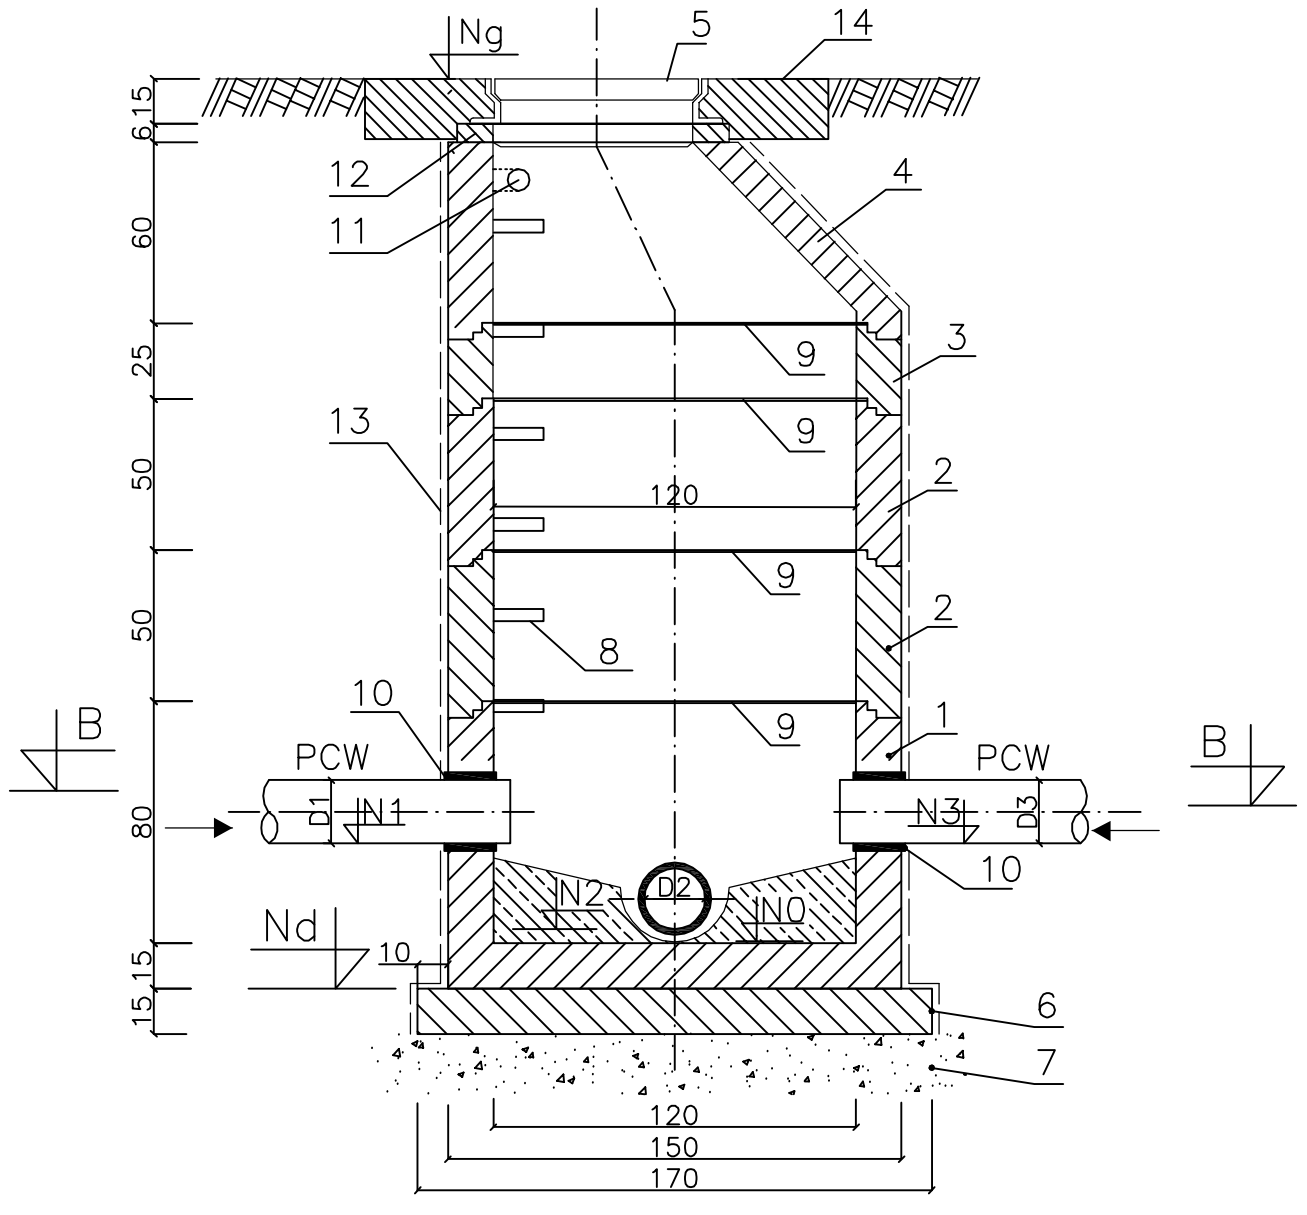

PRZEKRÓJ B–B

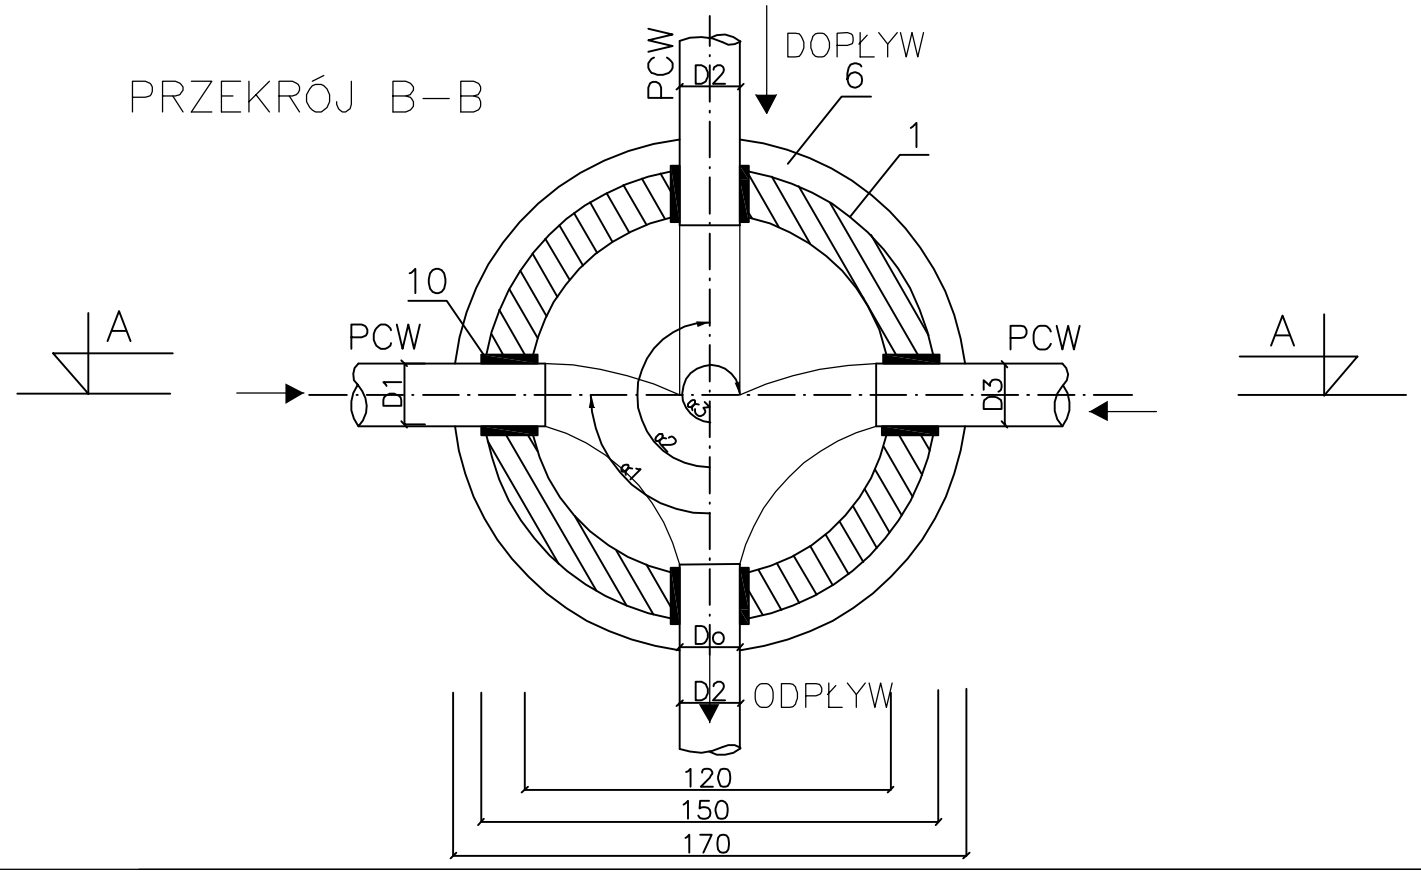

TABELA WYMIAROWA I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA STUDZIENEK BETONOWYCH Ø 1200 mm

Studnia				KANAŁY (dopływowy i odpływowe)												WYMIARY ELEMENTÓW						WYKAZ ELEMENTÓW GOTOWYCH					
				Odpływ		Dopływ pierwszy			Dopływ drugi			Dopływ trzeci				Komora robocza											
Studnia	Rzędna	Rzędna	Rzędna	Do		D1			D2			D3			Zagłębienie	Krąg	Kręgi	Pierścienie dystansowe			Właz	Stopnie	Krąg zwężkowy	Kręgi	Kręgi	UWAGI
Nr	studni	studni	studni	Rzędna	Średnica	Rzędna	Średnica	Kąt	Rzędna	Średnica	Kąt	Rzędna	Średnica	Kąt	Ho=Ng-No	z dnem	120/50	625mm			ciężki	żeliwne	120/62,5	120/50	120/25	
	Ng	No	Nd	No	Do	N1	D	α 1	N2	D	α 2	N3	D	α 3		120/80	120/25	10	8	6	D400		60cm			
	m npm	m npm	m npm	m npm	m	m npm	m	stopnie	m npm	m	stopnie	m npm	m	stopnie	cm	szt.	cm	cm	cm	cm	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28
KS-1																										
S1	84,10	81,05	80,90	81,05	0,20	81,05	0,20	90	81,65	0,20	270				3,05	1	165	1	0	0	1	13	1	3	0	
															RAZEM:	1		1	0	0	1	13	1	3	0	0
KS-2																										
S68	88,25	85,05	84,90	85,05	0,20	85,05	0,20	180	86,75	0,16	270				3,20	1	180	0	0	0	1	14	1	3	1	
S69	88,70	85,27	85,12	85,27	0,20	85,27	0,20	193							3,43	1	203	0	0	0	1	15	1	4	0	
S70	88,70	85,31	85,16	85,31	0,20	86,71	0,16	90	85,31	0,20	167				3,39	1	199	2	0	0	1	15	1	3	1	
															RAZEM:	3		2	0	0	3	43	3	10	2	0
SR	83,87	82,37	82,22	82,37	0,20	82,39	0,11	180							1,50	1	10	1	0	0	1	7	1	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie elementów
1	Dno komory – krąg z dnem beton C35/45, W10 ø120cm, H=80cm
2	Krąg betonowy C35/45, ø120cm, H=50cm
3	Krąg betonowy C35/45, ø120cm, H=25cm
4	Krąg zwężkowy (koniczny) ø1200/625x600mm beton C35/45 W10 H=60cm
5	Właz kanałowy żeliwny, okrągły ø60cm klasy D400
6	Płyta żelbetowa, beton C12/15 gr. 15cm.
7	Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 20 cm
8	Stopnie złazowe kanałowe(klamry) zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem
9	Uszczelki gumowe
10	Przejście szczelne i elastyczne dla rury PCW
11	Poręcz chwytna z pręta stalowego ocynkowanego ø30mm w otulinie polamidowej
12	Pierścień dystansowy beton C35/45 W10 ø625mm h= 10cm, 8cm, 6cm
13	Izolacja zewnętrzna ABIZOL
14	Opaska betonowa C12/15 ø130cm h=20cm

UWAGA: Wykaz elementów dla poszczególnych studni wg zestawienia studni.

• PROJFIT • ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze

OBIEKT	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla obszarów ujętych w MPZP Gminy w m. Grębocice - Etap II			
ADRES	gm. Grębocice woj. dolnośląskie			
NAZWA RYSUNKU	Studzienka rewizyjna Ø1200mm+tabela wymiarowa			
STADIUM	PW	BRANŻA SANITARNA		SKALA 1:25
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA	inż.Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynieryjne 75/77/Zg	2012-09		RYS. NR 11
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA instalacyjno-inżynieryjne 86/87/Zg	2012-09		EGZ. NR