

ZGK/ZP/1/2014

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR ZGK/ZP/1/2014

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Trzęsowie 49a-49c.”

W dniu 04.04.2014r. wpłynęły następujące pytanie do SIWZ:

1. Proszę o dokładniejszy opis nawietrzaków podokiennych które zostały wyszczególnione w obmiarze.

ODPOWIEDZI:

1. Nawietrzaki podokienne będą montowane w ścianach zewnętrznych (w murze) w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie z opisem:

OPIS MONTAŻU NAWIETRZAKA PODOKINNEGO



Nawietrzaki służą do nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń.

Należy zamontować je w pomieszczeniu kuchennym pod oknem nad grzejnikiem. Świeże powietrze dostając się do pomieszczenia zostaje podgrzane przy grzejniku i następnie rozprowadzane grawitacyjnie po pomieszczeniu.

W celu zamontowania nawietrzaka należy:

- wykuc otwór w ścianie zewnętrznej prostokątny o wymiarach nieco większych od gabarytów nawietrzaka,
- po ustawieniu nawietrzaka, wypoziomowaniu i zaklinowaniu w otworze, przestrzeń wypełnić pianką montażową i „obrobić” otwór z obu stron muru.
- od wewnątrz pomieszczenia uzupełnić brakujący tynk.

Z uwagi na grubość muru, należy zastosować nawietrzak podokienny, dopasowany do grubości muru.

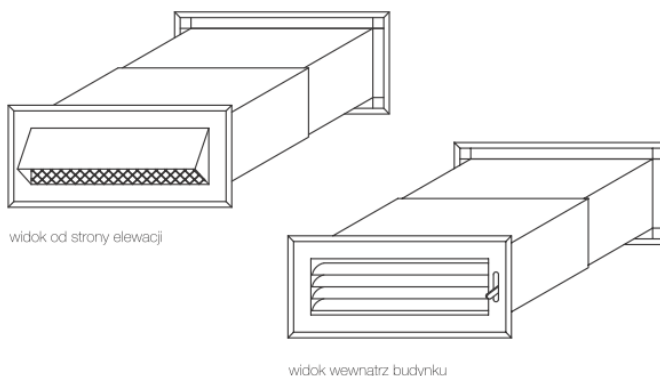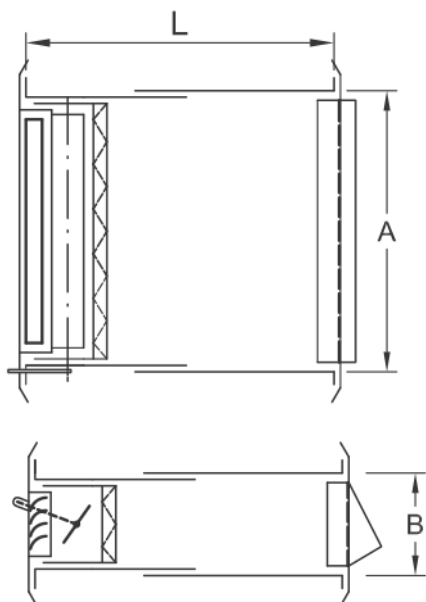

Przepływ powietrza 120m³/h.

**Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej
/-/ Jan Ilnicki**