RZUT PARTERU

RZUT PIWNIC

RZUT PIWNIC I PARTERU

1:100

USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH STOPNIC GRANITOWYCH I WYKONANIE NOWYCH, Z PODSTOPNICAMI: BOKI STOPNI WYKOŃCZYĆ PŁYTKAMI GRANITOWYMI JAK NA PODSTOPNICACH

BIEG ZE STONICAMI LASTRIKOWYMI - ULOŻYĆ STOPNICE GRANITOWE WRAZ Z PODSTOPNICAMI; BOKI STOPNI WYKOŃCZYĆ PŁYTKAMI GRANITOWYMI JAK NA PODSTOPNICACH

PROJEKTOWANE BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ WYS. 110CM

PROJEKTOWANE ZADASZENIE:
zadaszenia ze szkła bezpiecznego, hartowanego; podwójny układ płyt; szczegóły wg wybranego producenta; szkło dodatkowo wzmocnione folią;
konstrukcja - cięgna, uchwyty i elementy usztywniające ze stali nierdzewnej
grubość płyt minimum 13mm; montaż producenta (!)
cięgna i kotwienie zadaszenia - wg technologii wybranego producenta

ISTNIEJĄCE OSIEPLENIE - 14 CM

DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU I I PIĘTRA:
styropian EPS 70-040 gr. 5cm
tynk siloksanowy 1,5mm

WNĘTRZE BUDYNKU NIE JEST PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

H okna=180cm

H okna=180cm

H okna=180cm

PROJEKTOWANA PRZYCHODNIA

WYMIANA WSZYSTKICH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

WYMIANA WSZYSTKICH OKIEN W BUDYNKU

90x150

90x150

90x150

SCHODY W CAŁOŚCI BETONOWE, WYKOŃCZONE W LASTRIKO:
SKUC LASTRIKO ZE SPOCZNIKA I USUNĄĆ STALOWĄ WYCIERACZKĘ
NA POĘCIE UKŁADAĆ PŁYTKI GRANITOWE
STOPNICE I PODSTOPNICE WYKOŃCZYĆ ELEMENTAMI GRANITOWYMI
BOKI SCHODÓW POKRYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM JAK COKÓŁ BUDYNKU
ZAMONTOWAĆ NOWĄ WYCIERACZKĘ STALOWĄ 90X60CM Z ODPŁYWEM DN50 PCV

PROJEKTOWANE BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ WYS. 110CM

PROJEKTOWANE BALUSTRADY:
część murowana z cegły pełnej z wykończeniem tynkiem strukturalnym, wypełnienie pomiędzy elementami murowanymi oraz podhwyt: profile stalowe ocynkowane ogniowo; malowane farbą podkładową na ocynk 3202 Galvinoleum, następnie farbą do metalu CombiColor grafitową; wysokość 110cm; **wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym**

PROJEKTOWANE ZADASZENIE:
zadaszenia ze szkła bezpiecznego, hartowanego; podwójny układ płyt; szczegóły wg wybranego producenta: szkło dodatkowo wzmocnione folią;
konstrukcja - cięgna, uchwyty i elementy usztywniające ze stali nierdzewnej
grubość płyt minimum 13mm; montaż producenta (!)
cięgna i kotwienie zadaszenia - wg technologii wybranego producenta

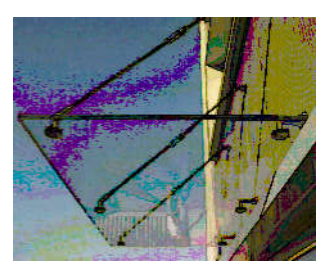

ISTNIEJĄCE OSIEPLENIE COKOŁU - 10 CM

DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU:
styrodur XPS Top 30 gr. 5cm
tynk mozaikowy 1,6mm

COKÓŁ:
styrodur XPS Top 30 gr. 5cm
tynk mozaikowy 1,6mm

82,20

82,30

82,30

NOWA PRZYCHODNIA

255x220
bramy garażowe segmentowe z otworami wentylacyjnymi dołem

DASZEK NAD WJAZDEM DO GARAŻU:
pokryć blachą tytanowo cynkową 0,7mm

balustrady ze stali nierdzewnej

BETONOWY MUREK OKALZAJĄCY ZJAZD DO GARAŻU:
PO OCZYSZCZENIU MURKA I WYPEŁNIENIU UBYTKÓW ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ MUREK POKRYĆ PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI NA KLEJU SYSTEMOWYM MROZOODPORNYM; PŁYTKI W KOLORZE GRAFITOWYM, FUGI SZARE WKLĘSŁE

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU:
opaska z otoczaków, szerokość 50 cm z obetonowanym obrzeżem chodnikowym 6x20x100 cm.
Schemat konstrukcyjny opaski:
- otoczaki białe 3-4 cm - warstwa gr. 20 cm
- geowłóknina
- podsypka piaskowa ze spadkiem 5% od budynku - 20 cm

WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH I BRAMY GARAŻOWEJ

istniejące ocieplenie

dodatkowe, nowe ocieplenie

HORWAT ARCHITEKCI

50-369 Wroc
ul.M.S.Curie I

biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40 607-63-7

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY 59-150 Grębocie, ul. Zielona 3 dz.nr 175/7	ETAP	PE
TEMAT PROJEKTU	DOCIEPLENIE BUDYNKU	BRANŻA	architekt
TEMAT RYSUNKU	RZUT PIWNIC I PARTERU	SKALA	1
		DATA	15.06.2(
Projektant	arch.Andrzej Horwat	NR RYSUNK	4
Opracowanie	arch.Magdalena Horwat		
Sprawdzający	arch.Anna Horwat	STR. NR	