




Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.615.2023

Pleszew, 28 sierpnia 2023

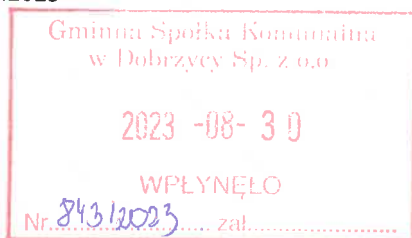

według rozdzielnika

W związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju *Legionella* w instalacjach wewnętrznych wody ciepłej i zimnej, instalacjach doprowadzających wodę do urządzeń służących do rekreacji wodnej, urządzeniach pełniących funkcje dekoracyjne oraz systemach klimatyzacyjnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przekazuje istotne informacje opracowane przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny- Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym pt: Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju *Legionella*:

- w instalacjach ciepłej wody użytkowej, wskazane jest aby temperatura wody opuszczającej podgrzewacz przekraczała 60 °C, natomiast w całej instalacji zaleca się aby utrzymywać temperaturę wody powyżej 55° C,
- zaleca się prowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej podnosząc temperaturę wody w instalacjach ciepłej wody użytkowej do co najmniej 65-70° C, bądź chemicznej poprzez zastosowanie środka dezynfekującego,
- zaleca się , aby nieużytkowane punkty czerpalne (krany/prysznice) oraz ślepe odcinki instalacji (strefy wody stojącej) w miarę możliwości były odłączone od instalacji ciepłej wody użytkowej,
- przed uruchomieniem wodnych urządzeń o funkcji dekoracyjnej, elementy instalacji takie jak zbiorniki, ściany, niecki były wolne od szlamu lub biofilmu. W razie konieczności należy przeprowadzić ich czyszczenie i dezynfekcję, czyszczenie urządzeń należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781
www.gov.pl/web/psse-pleszew
pssepleszew/SkrytkaESP

producenta, po ponownym napełnieniu instalacji wodą, wskazany jest pomiar stężenia środków dezynfekcyjnych, aby upewnić się że woda jest bezpieczna,

- przed napełnieniem i oddaniem do użytkowania basenu, elementy instalacji takie jak zbiorniki, ściany, niecki były wolne od osadu lub biofilmu. W razie konieczności należy przeprowadzić ich czyszczenie i dezynfekcję, po ponownym napełnieniu basenu wodą, wskazany jest pomiar stężenia środków dezynfekcyjnych, aby upewnić się, że woda jest bezpieczna, zaleca się wykonanie badania wody z wanny/niecki basenu w kierunku bakterii *Legionella* sp.,

- utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego wież chłodniczych, komór zraszania zgodnie z wytycznymi producenta i najlepszymi praktykami branżowymi (w tym procedurami uruchamiania i wyłączania), eksploataowanie zgodnie z instrukcją producenta, prowadzenie systematycznej kontroli wizualnej elementów systemu, w celu potwierdzenia, że są czyste i właściwie nadzorowane, przed włączeniem do użytkowania, wieża i basen/zbiorniki ociekowe powinny być wolne od szlamu, gruzu i biofilmu. W razie konieczności wskazane jest przeprowadzenie czyszczenia, zapobiegawczo zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji przed ponownym uruchomieniem.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych NIZP PZH-PIB oraz GIS (w zakładce Woda użytkowa i kranówka)