

KSIĄŻKA EKSPLOATACJI STUDNI

Nr II 4

położonej w miejscowości Wysokie

na terenie Idzi

Województwo legnickie

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Prezesa CUG
z dnia 30 lipca 1970 r.

KSIĄŻKA EKSPLOATACJI STUDNI

Nr II A

położonej w miejscowości Hysoki

na terenie W.S.

Województwo legnicki

Książkę sporządził:
Nazwisko, imię, nr uprawnień

mgr Stanisław Kapuściński
podpis
050583

ZAREJESTROWANO

w PWRN

dnia

nr

pieczęć — podpis


....., dnia 197..... r.

Lokalizacja, otworu — szkic

orientacyjny w skali 1:

Arkusz

Pas Słup

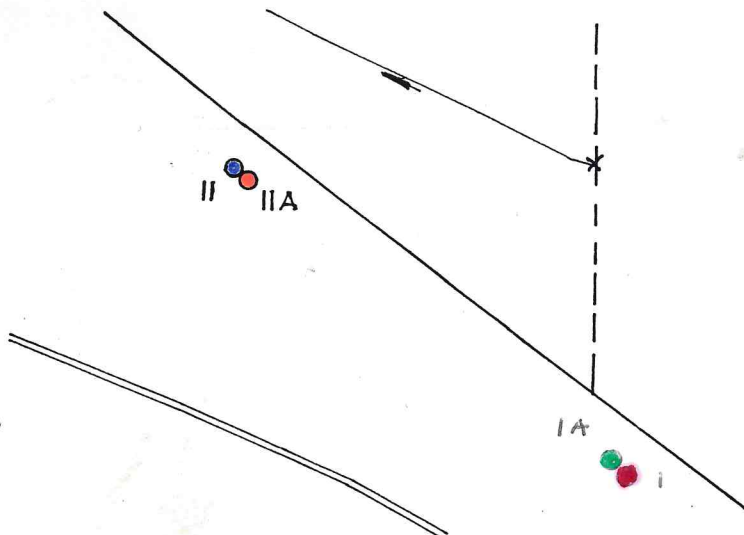

I. DANE OGÓLNE:

1. Użytkownik studni *L.H.K. Rudno woj. legnickie*
2. Komórka odpowiedzialna za gospodarkę wodną w zakładzie *Dysochaj*
3. Nazwisko, imię, funkcja — osoby prowadzącej książkę eksploatacji
4. Jednostka nadrzędna nad użytkownikiem studni *Miód Gminy*
5. Ilość studni istniejących na terenie jednostki:
 - a) eksploatowanych (nr głębokość) *m. II 19.5m*
 - b) nieczynnych (nr głębokość) *m. I 330m m. I A 35.0m*
6. Wykonawca studni — rok *"Ague" Wrocław 1985*
7. Czy zasoby w kat. B lub A rejestrowanej studni są zatwierdzone (kiedy i przez kogo) *Tak*
Miód Województwa a Legnica
8. Czy, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie wodno-prawne


II. DANE TECHNICZNE STUDNI:

III. DANE Z OKRESU BUDOWY STUDNI:

1. Profil geologiczny

2. Profil techniczny

1. Położenie zwierciadła wody:

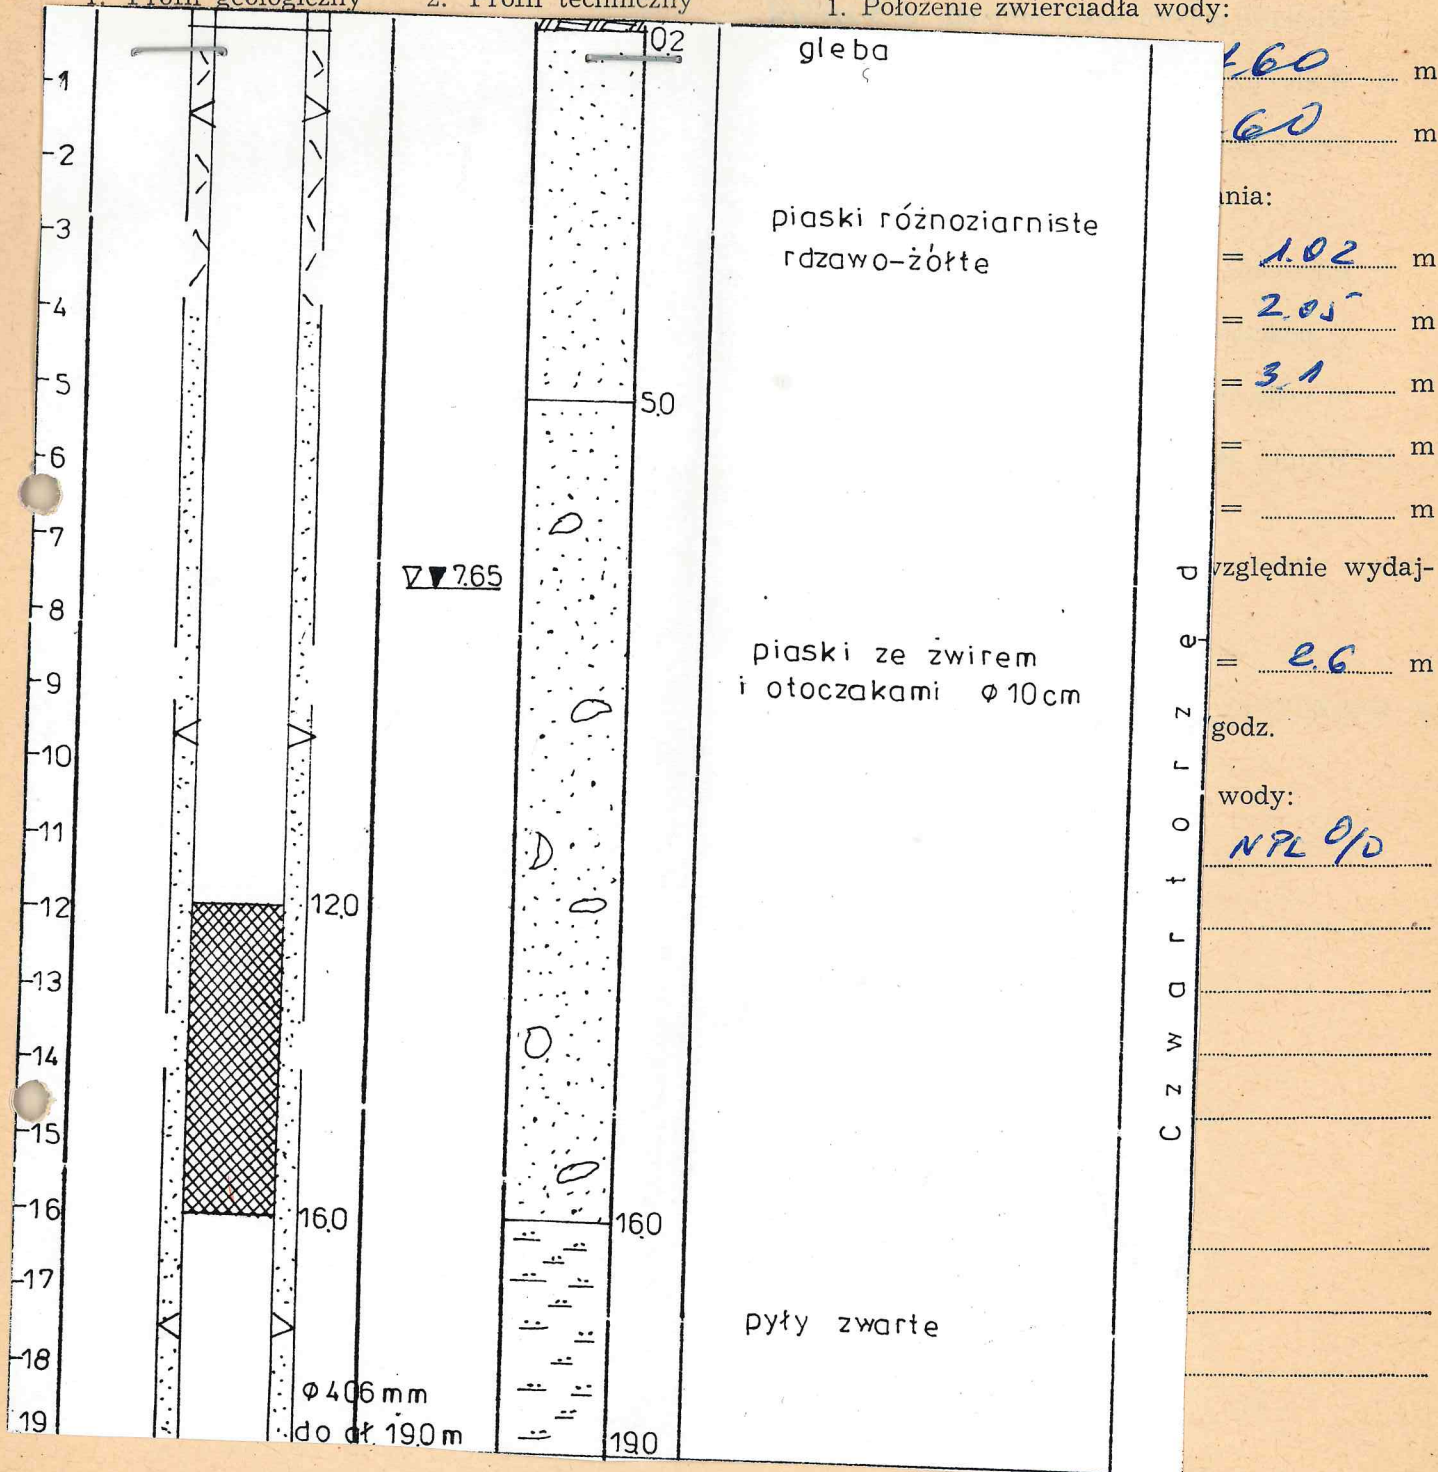


3. Zamontowany typ pompy w studni G-80

4. Głębokość zawieszenia pompy 10m

II. DANE TECHNICZNE STUDNI:

1. Profil geologiczny 2. Profil techniczny

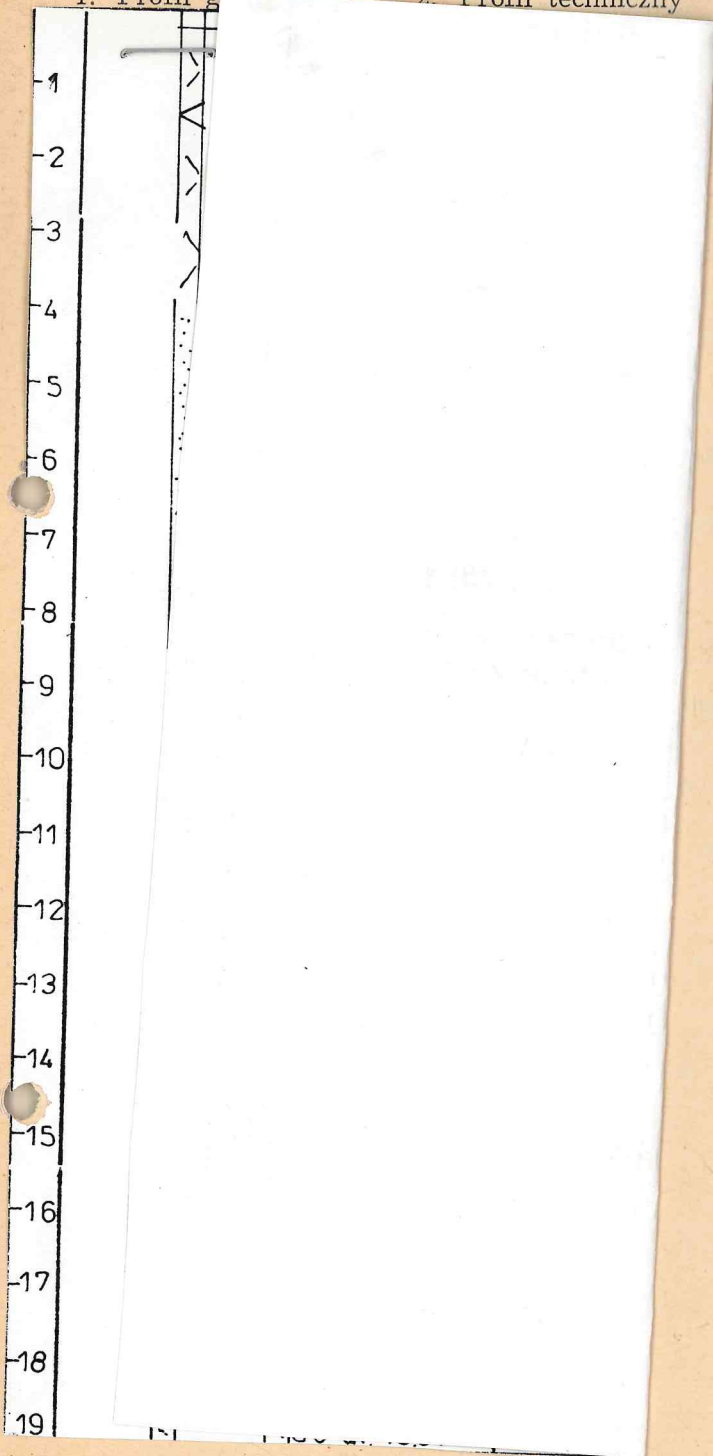

III. DANE Z OKRESU BUDOWY STUDNI:

1. Położenie zwierciadła wody:

a) poziom nawiercony 7.60 m

b) poziom ustalony 7.60 m

2. Wyniki próbnego pompowania:

$Q_1 = 10.2$ m³/godz. $S_1 = 1.02$ m

$Q_2 = 20.01$ m³/godz. $S_2 = 2.05$ m

$Q_3 = 30.0$ m³/godz. $S_3 = 3.1$ m

$Q_4 =$ m³/godz. $S_4 =$ m

$Q_5 =$ m³/godz. $S_5 =$ m

3. Zasoby w kat. B lub A względnie wydajność eksploatacyjna:

$Q = 25$ m³/godz. $S = 2.6$ m

Q filtra = 2545 m³/godz.

4. Wynik analizy jakościowej wody:

pH 7.5 NPL 0/0

Fe 0.12 mg/l

Mn 0.03 mg/l

SO₄ 38 mg/l

NO₃ 2.24 mg/l

5. Koszt badań:

.....
.....
.....

6. Inne dane:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Zamontowany typ pompy w studni G-80

4. Głębokość zawieszenia pompy 10m

VI. DANE EKSPLOATACYJNE STUDNI ISTNIEJĄCEJ:

1. Wielkość poboru wody m³/godz. 25 m³/h
2. Woda używana do celów do picia i celów gospodarczych
3. Przeciętna ilość godzin eksploatacji studni w ciągu doby 20 godzin
4. Położenie zwierciadła wody w otworze:
 - a) podczas eksploatacji
 - b) podczas przerwy
5. Wyniki ostatniej analizy chemicznej i bakteriologicznej wody w studni

V. ZALECENIA organu d/s geologii — dotyczące sposobu i częstotliwości pomiarów: