



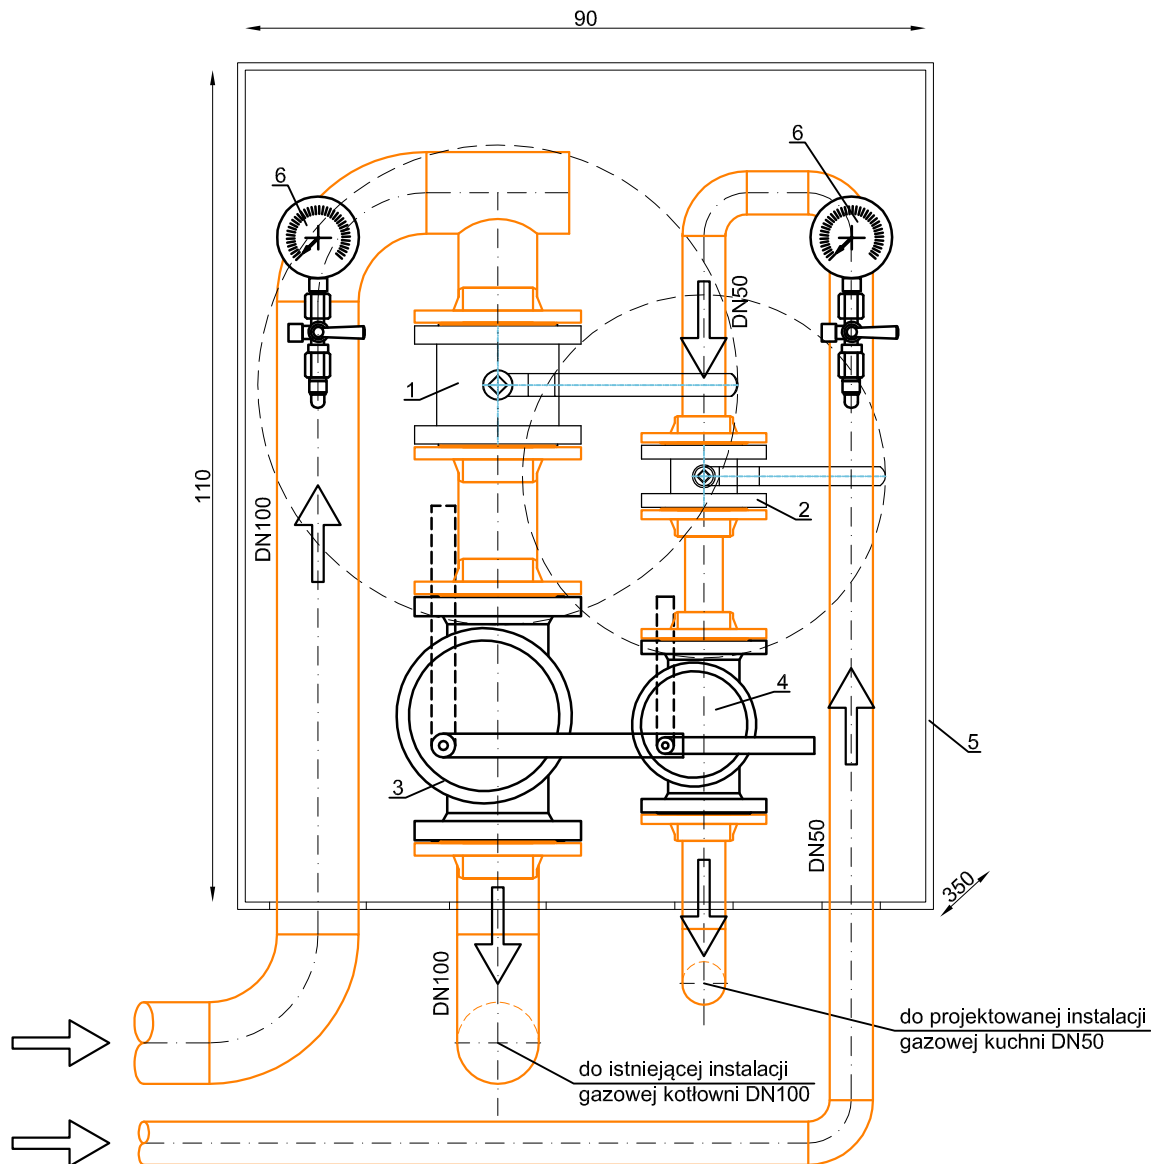

SCHEMAT IDEOWY PUNKTU:

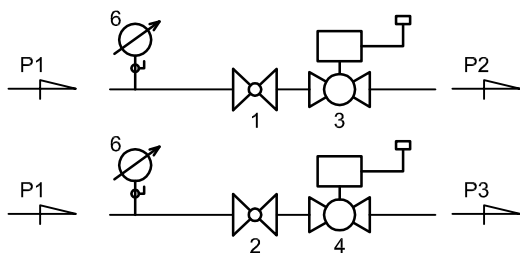

1. Kurek kulowy kołnierzowy DN100 (dla instalacji kotłowni)
2. Kurek kulowy kołnierzowy DN50 (dla instalacji kuchni)
3. Zawór z głowicą zamykającą DN100 (dla instalacji kotłowni)
4. Zawór z głowicą zamykającą DN50 (dla instalacji kuchni)
5. Projektowana wentylowana szafka gazowa 900×1100×350 mm
6. Manometr tarczowy 0÷6 kPa

Uwaga: Instalację w obrębie projektowanej szafy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu.



ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105028586

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

PROPER®

Rok założenia 1989

Sp. z o.o.

20-481 Lublin, ul. K. Olszewskiego 8
tel. 81 747-83-54, 81 748-27-47
fax 81 747 53 79
info@proper.com.pl
www.proper.com.pl

Inwestor:	Powiat Krasnostawski 22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 3	Data:	06.2017
Obiekt/adres:	DPS w Krasnymstawie, ul. Kwiatowa 1, 22-300 Krasnystaw, dz. nr 32/4, obręb Lubańki Kolonia	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł opracowania:	Przebudowa kotłowni gazowej w DPS w Krasnymstawie wraz z instalacją gazową	Branża:	SANITARNA
Tytuł rysunku:	Szczegół szafki gazowej z zaworami z głowicą zamykającą	Skala:	1:10
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. J. Targoński	8/Lb/96	
Opracował:	mgr inż. K. Spalićbaka	LUB/0255/PWOS/13	
Sprawił:	mgr inż. R. Malik	497/Lb/2001	
			Nr rysunku: 7