


SCHEMAT ZASILANIA NAGRZEWNICY

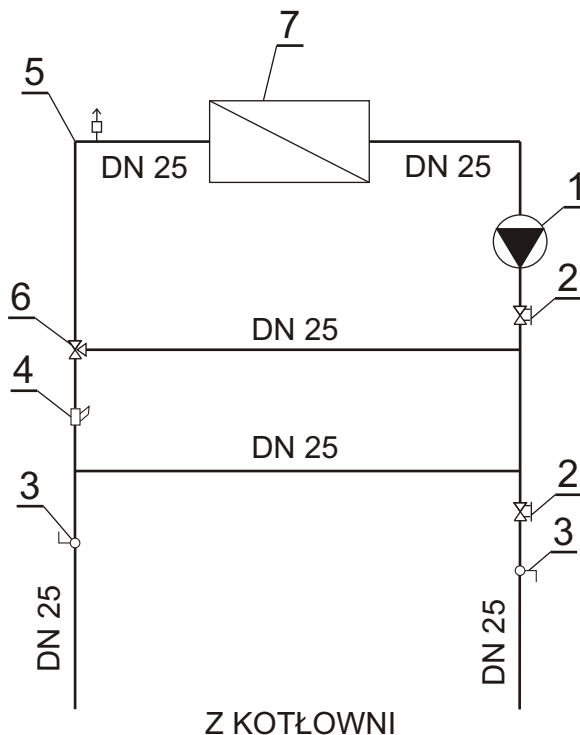

1. POMPA OBIEGOWA 1,25 m³/h 40 kPa
2. ZAWÓR REGULACYJNY DN 25
3. ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY DN 25
4. FILTR SIATKOWY DN 25
5. ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY
6. ZAWÓR TRZYDROGOWY Z SIŁOWNIKIEM
- W DOSTAWIE CENTRALI
7. NAGRZEWNICA WODNA - W DOSTAWIE CENTRALI

OBIEKT:	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń kuchni zlokalizowanych na parterze budynku DPS w Krasnymstawie przy ul Kwiatowej 1 22-300 Krasnystaw , dz. Nr 32/4 , obr. 0005-Lubańki Kolonia Jedn ewid 060601_1-Krasnystaw	rys. 8.
TEMAT:	Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.	
TYTUŁ RYS.:	Schemat zasilania nagrzewnicy	Skala bs
INWESTOR:	Powiat Krasnostawski ul Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Sołomyński upr. nr 603/CH/86 ;342/CH/83	
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Arkadiusz Głęb upr. nr LUB/0067/POOS/04	
	Krasnystaw 12.2018 r.	