


ABB

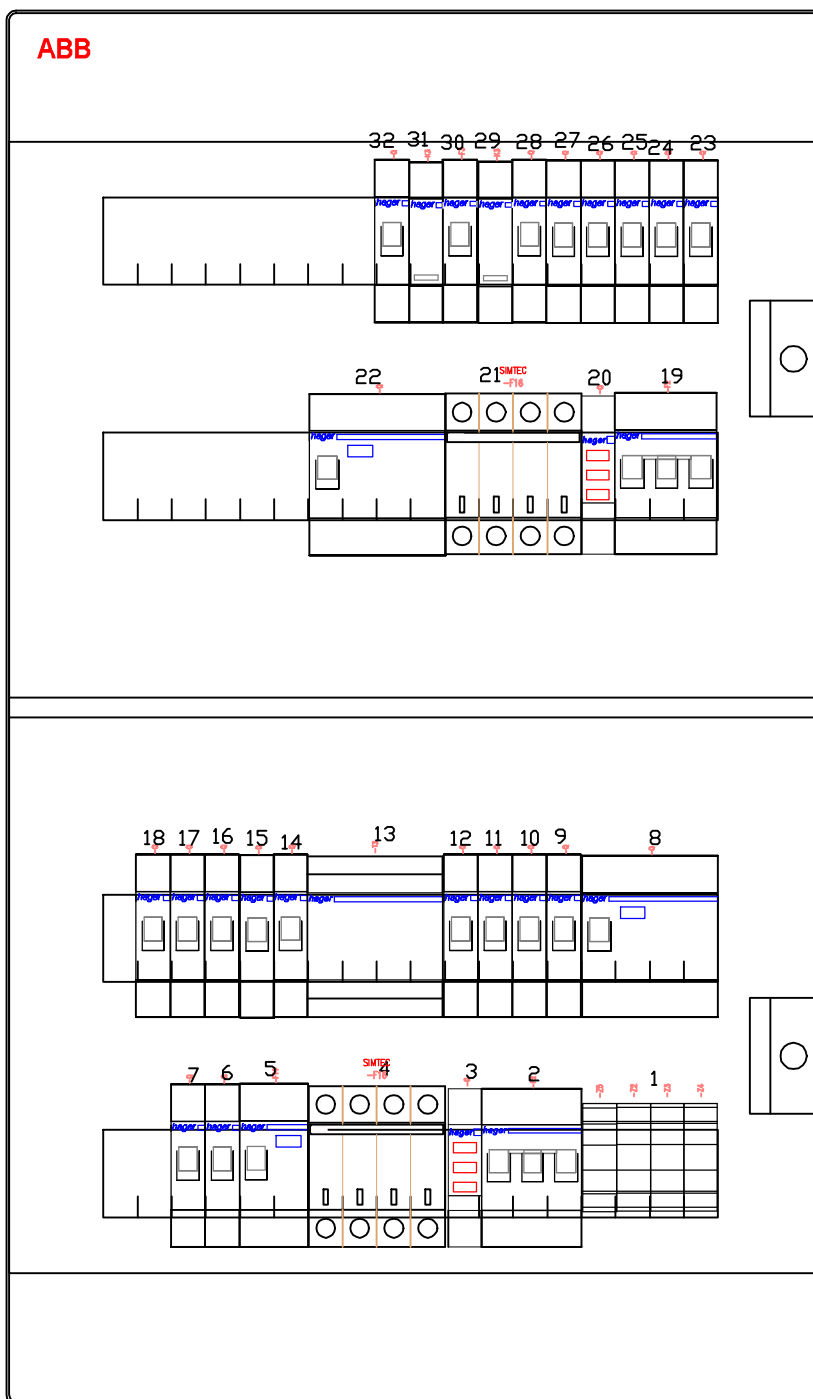

Klasa izolacji: II
 Stopień ochrony: IP65
 Stopień ochrony: IK09
 Prąd znamionowy: 63 A
 Rodzaj: Natynkowa
 Ilość modułów: 72
 Szerokość: 430 mm
 Wysokość: 735 mm
 Głębokość: 155 mm

- 1.Zaciski szeregowo KXA35LI
- 2.19.Rozłącznik typu SBN 340 40A
- 3,20.Lampka sygnalizacyjna SVN129
- 4,21.Łącznik przebieg typu SIMTEC 4P 30kAST30 B+C 4/275
- 22.Wyłącznik różnicowo-prądowy typu CDA425J 25A/0,03A
- 8.Wyłącznik różnicowo-prądowy typu CDC425J 25A/0,03Ac
- 5.Wyłącznik różnicowo-prądowy typu CDC225J 25A/0,03AC
- 9-12,15-18,23-25,28,30,32 Wyłącznik nadprądowy typu MBN116E
- 6,7,14,26,27 Wyłącznik nadprądowy typu MBN110E
- 29,31 Stycznik ESC 22N0/25A/230V.
- 13.Transformator tyto ST314 230V/12-24V 40VA

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inżynierskie mgr inż. Monika Płowaś ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw			
Inwestor POWIAT KRASNOSTAWSKI ul. Sobieskiego 3 22-300 Krasnystaw			
Nazwa inwestycji Przebudowa kotłowni w budynku Filii DPS w Ostrowie Krupskim			
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/PWOE/06	
Projektant	inż. Bolesław Heleta	ANB 513/1/80/79	
Sprawdzający	mgr inż. Bogusław Bolesław Rysak	ZAP/0098/PWOE/04	
Nazwa rysunku Schemat montażowy rozdzielnic RK			
Branch:	Data:	Skala:	Stadium:
Elektryczna	10.2021r.	1:50	PT
Nr rys.:			E7