


schemat podłączenia kotła gazowego

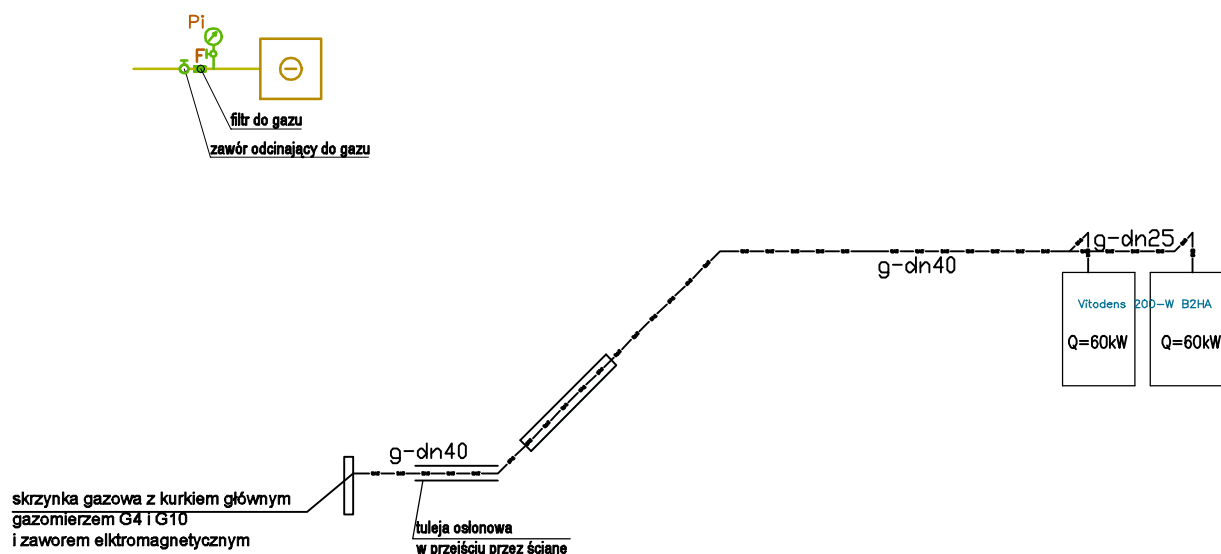

UWAGI:

1. Przewody gazowe należy wykonać z stalowych czarnych, przeznaczonych do gazu.
2. Instalacja gazowa zasilac będzie projektowane gazowe kotły 1-funkcyjne z zamkniętą komorą spalania.
3. Kocioł posiada indywidualny przewód powietrzno-spalinowy. Montaż przewodu zgodnie z zaleceniami producenta kotła i systemu powietrzno-spalinowego.
4. Projektowane przewody należy mocować do ścian za pomocą typowych obejm z przekładkami gumowymi i uchwytów, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
5. Instalację gazową należy prowadzić 10 cm pod stropem pomieszczeń. Instalacji nie należy zabudowywać.
6. Podłączenia do kominia spalinowego oraz wentylacyjnego. Wskazane kominy należy udrożnić przed przystąpieniem do ich adaptacji.
7. Pomieszczenie kotłowni należy dostosować do wymagań przepisów i PN w zakresie tego typu pomieszczeń.
8. Należy zapewnić montaż systemu bezpieczeństwa kotłowni.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inżynierskie mgr inż. Monika Płowaś
ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

Investor	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ul. Kwiatowa 1, 22-300 Krasnystaw		
Nazwa inwestycji	Przebudowa kotłowni w budynku Filii DPS w Ostrowie Krupskim		
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Monika Płowaś	LUB/0180/POOS/11	
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Łukaszczyk	2784/03/U/C	
Nazwa rysunku	Schemat instalacji gazowej		
Branża:	Data:	Skala:	Stadium:
Sanitarna	10.2021r.	1:50	PT
Nr rys.:			S3