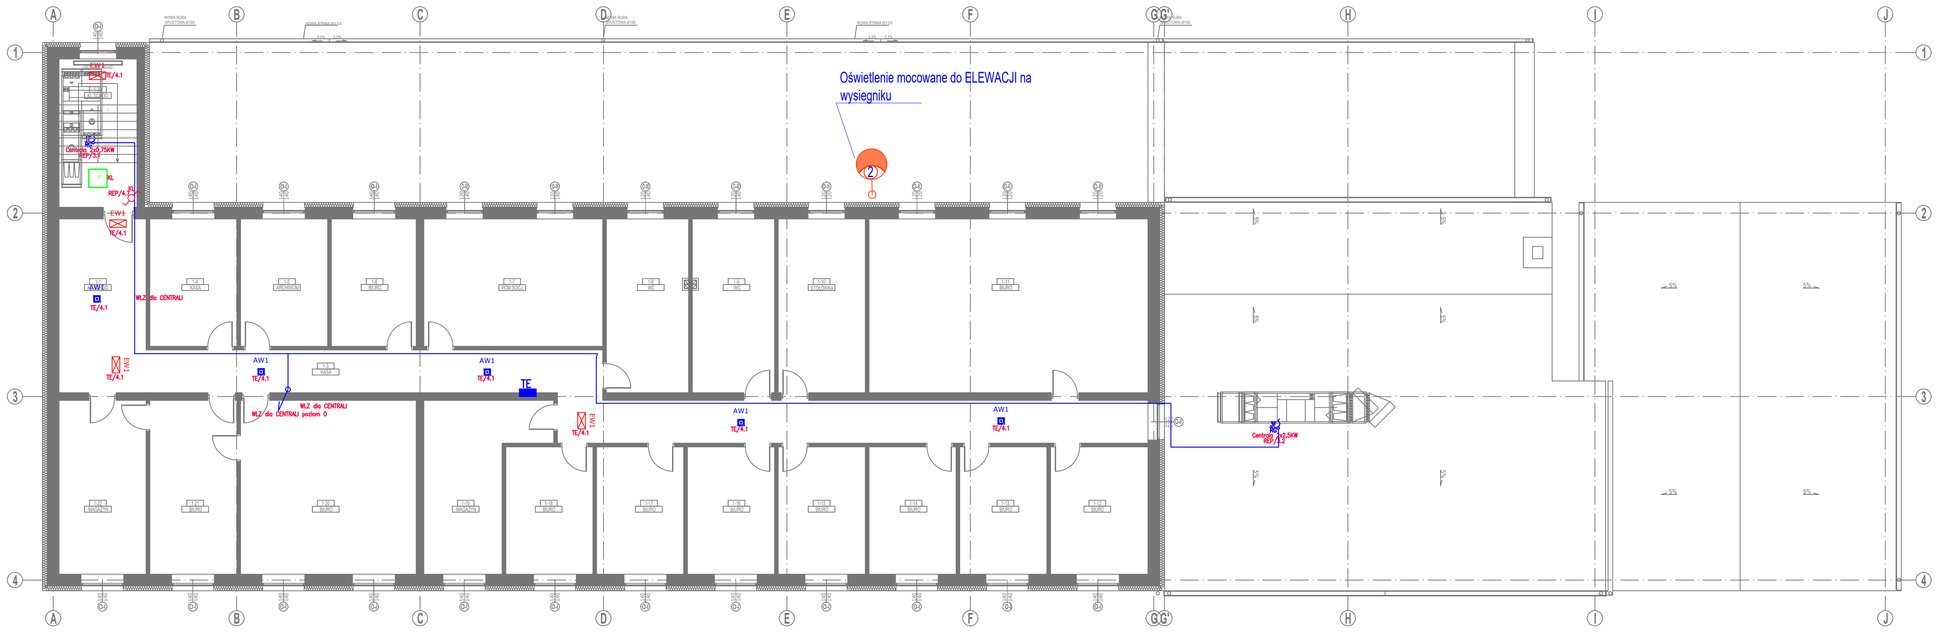

LEGENDA CAŁY Obiekt

- gniazdo wtyczkowe 1F 230V N+PE
- wypust instalacji 230V~
- wypust instalacji 400V~

UWAGI
- Przewody instalacji elektrycznych w poziomie układać w korytach kablowych (główne ciągi instalacyjne) w rurkach PVC lub pod tynkiem
- Oprawy ośw. ewakuacyjnego zamocować tak aby były widoczne
- Oprawy oświetleniowe należy mocować do stropu właściwego np. za pomocą linek stalowych
- W oprawach EW stosowac piktogramy zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.Oprawy powinny posiadac certyfikat CNBOP
- Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez przgrody ogniowe uszczelnić odpowiednią masą ogniową
- Dokumentacja wymaga kordynacji wykonawczej
- Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-S
- Samoczynne wyłączenie zasilania
- Rodzaj oraz rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i kierukowych należy skonsultować na etapie wykonywania projektu z rzeczoznawcą ds. p.poż
- Prowadzenie istlacji elektrycznych skoordynowac z instlacjami wentylacji i klimatyzacji
- Przewiduje się zasilanie centrali wentylacyjnej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
meritum projekt
adres rejstrowy:
ul. Kraszewskiego 20/2
80-447 Gdańsk
adres korespondencyjny:
ul. Beniowskiego 54
80-355 Gdańsk
biuro@marchitekci.pl
tel. (+48) 501 098 632

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA TCZEW
83-110 Tczew, Pl. Piłsudskiego 1

NAZWA PROJEKTU:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
Branża ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI:
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
dz. nr 464/14

NAWA RYSUNKU:
Plan instalacji elektrycznej RZUT PIETRA

PROJEKTANT:
mgr inż. Konrad Sekiecki NR UPR. POM/0207/POOE/11
PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Mariusz Kacprzak NR UPR. POM/0188/POOE/11
PODPIS:
OPRACOWANIE:
PODPIS:

DATA:	NR REWZJI:	SKALA:	NR RYS.:
X.2018	B-01	1:100	E- 2.2